




General installation and maintenance instructions  
VALVE SERIES 290 (2/2) WITH PISTON-TYPE OPERATOR

GB



#### DESCRIPTION

The remote controlled 2/2 valves series 290, have an excellent flowrate.

Depending on the version, the valves are equipped with a piston-type operator of dia. 32, 50, 63, 90 or 125 mm.

The valve bodies are available in bronze, cast iron, stainless steel, or AISI 316L stainless steel.

The seals are made from PTFE (compact valve: NBR).

#### FUNCTION

**NC - normally closed:** The valve is closed when the NC pilot valve is de-energised.

The valve is open when the NC pilot valve is energised.

Pressurisation:

- Fluid entry under the disc at port 2 (anti-waterhammer design).
- Fluid entry above the disc at port 1 (not suitable for liquids).

**NO - normally open:** The valve is open when the NC pilot valve is de-energized.

The valve is closed when the NC pilot valve is energized. Fluid entry under the disc at port 2 (anti-waterhammer design).

No fluid entry above the disc.

**⚠ See corresponding product leaflets (on valves and pilot valves) for min./max. pilot pressure, operating pressure differential and fluid temperature.**

#### PUTTING INTO SERVICE

The valves are designed to be operated within the technical characteristics specified on the nameplate. Modifications to the products may only be made with the manufacturer's or his representative's prior consent. Before installation, the piping system must be depressurized and cleaned inside.

Read all information on the label: code, port, fluid (type, pressure, temperature), pilot fluid, pilot pressure and serial number.

**CAUTION:** The valves must be operated with the fluids intended for each version. Do not use compact valves or cast iron valves with flanges in steam systems (maximum temperature of medium +95°C)

**For dia. 32, 50, 63, 90 and 125 mm operators:** At service fluid temperatures inside the valve body above 100°C, it is prohibited to pilot the valve with water.

Do not exceed the safe static pressure of the valve. Installation and maintenance of the valves must be carried out by qualified personnel only.

#### Fitting position

The valves can be mounted in any position. For easy access to the pilot port, the pilot operators dia. 32, 50, 63, 90 and 125 mm are rotatable through 360°.

#### Connection

- Remove the plastic protective plug from the pilot port and follow the connection procedures for each version:

Connection of the pilot valve

- to the 1/8 port (dia. 32 mm, 50 mm, 63 mm operator), see leaflet on pilot valves (189/356)

Observe a tightening torque (c) of 4 to 5 Nm.

- to the 1/4 port (dia. 90, 125 mm operator), see leaflet on pilot valves (374/356)

Observe a tightening torque (d) of 6 to 7 Nm.

The exhaust port plug mounted by the manufacturer must never be removed on valves with dia. 63 to 125 mm operators.

- For pilot valves with a mounting pad to ISO 15218, follow the connection procedure below:

- Fit the seal inside the adapter plate (ref. **A**). It may be fitted in any position.
- Place the plate/seal unit on the specific 32 mm operator. Observe the mounting direction (ref. **B**)
- When installing a series 302 3/2 NC pilot with a size 15 mounting pad to ISO 15218, CNOMO E06-36-120N, do not use the seal supplied with the pilot. Install the pilot directly on the plate/seal unit (ref. **C**).
- To mount the pilot, follow the installation instructions that come with it.
- The pilot air supply is standard connected with a 2,7x4 mm tube (ref. **D**). It is possible to use the instant push-to-connect fitting elbow supplied with the product for a 4x6 mm tube.

#### Valves with male and female threaded connections

Connect the piping as indicated on the body and in these instructions. Lightly grease the male/female threads of the tapped pipes (depending on the application). Do not grease the male/female threads of the valve. Make sure no foreign matter enters the system.

The piping must be supported and aligned correctly to avoid any strain to the valves. Do not use the valve as a lever when tightening. Locate wrenches as close as possible to the connection point on the bodies and pipes. To avoid damage to the equipment, DO NOT OVERTIGHTEN pipe connections.

#### Valves with flanges

Flanges to ISO 7005 must be sealed with a gasket appropriate for a nominal pressure of 16 bar.

#### Valves with dia. 34 to 64 mm stubs for clamp couplings

Stubs according to ISO 2852.

**Important:** The strength of the quick-disconnecting coupling clamp must be compatible with the maximum pressure applied to the valve.



#### Valves with butt welding stubs for 1/2 to 1 1/2 pipes

Fasten the butt welding stubs in accordance with ISO 6761 and the standard pipe diameters to ISO 1127.

For NC valves, pilot the actuator to separate the disc from the valve seat while doing welding work.

#### MAINTENANCE


**⚠ Prior to all maintenance work or putting into operation, cut off the supply to the pilot, depressurize the valve and vent it in order to prevent injury to life or property.**

3834477-C  
Availability, design and specifications are subject to change without notice. All rights reserved.



General installation and maintenance instructions  
VALVE SERIES 290 (2/2) WITH PISTON-TYPE OPERATOR

GB



#### Cleaning

Maintenance of the valves depends on the operating conditions. They should be cleaned at regular intervals. The intervals between two cleaning operations may vary according to the nature of the fluid, the working conditions and the environment in which it is operated. During servicing, the components must be checked for excessive wear. The valves must be cleaned when a slowing down of the cycle is noticed although the pilot pressure is correct or if an unusual noise or a leak is detected. At worst, this may lead to a malfunction of the valve and it may not open and close correctly any more.

#### Operating noise level

The noise level varies according to the application, fluid and equipment used. It is therefore up to the person putting the component into operation in his installation to give his opinion on its noise level.

#### Preventive maintenance

- Put the valve at least once a month into operation to check if it opens and closes.
- The disc seal is available as a spare part. Should any difficulties arise during installation or maintenance, or should you have any questions, please contact ASCO Numatics or their authorised representatives.

#### Trouble-shooting

- Wrong exhaust pressure:** Check the pressure on the supply side of the valve, it must correspond with the values indicated on the ASCO nameplate.

*Caution: The minimum pilot pressure in NO and NC function with fluid entry above the disc or with back pressure must be observed (see corresponding leaflets).*

- Leaks:** Disassemble the valve body and clean the internal parts. If necessary, replace the disc seal.

#### Disassembly and reassembly of the disc seal

- Operator Ø 50 to 125 mm**

(see exploded view under "Spare Parts Kits")  
*The disc seal can be replaced without disassembling the valve body from the piping.*

- As this valve is normally closed, air must be supplied to the pilot port in order to unscrew the gland packing.
- Remove the pilot operator and stuffing box with a wrench (a) or (e).
- Loosen the disc nut or screw with a wrench or screwdriver (b). If necessary, to prevent rotation, hold the disc in place, not the stem.
- Clean all accessible parts.
- Replace parts nos. 1, 2, 3 and 4 with the corresponding parts from the spare parts kit.
- Apply some grease containing PTFE on the thread of the stuffing box before reassembling and tightening it on the valve body.

**Reassemble the parts and observe the indicated tightening torques.**

*Make sure no foreign matter enters the valve and piping in the process.*

- Operator Ø 32 mm**

(see exploded view under "Spare Parts Kits")  
*To replace the disc seal, the valve body must be disassembled from the piping.*


- As this valve is normally closed, air must be supplied to the pilot port in order to unscrew the gland packing.
  - Remove the pilot operator and stuffing box with a wrench (a).
  - Loosen the disc nut or screw with a wrench or screwdriver (b). If necessary, to prevent rotation, hold the disc in place, not the stem.  
Carefully heat the disc screw to loosen it from the stem.
  - Clean all accessible parts.
  - Replace parts nos. 1, 4, 5 and 6 with the corresponding parts from the spare parts kit.
  - Apply some adhesive from the supplied tube (6) on the screw (5).  
Apply some grease containing PTFE on the thread of the stuffing box before reassembling and tightening it on the valve body.
- Reassemble the parts and observe the indicated tightening torques.**
- Make sure no foreign matter enters the valve and piping in the process.*

**⚠ Prior to putting the valve into operation, check for correct operation of the valve in order to prevent injury to life or property. Also check for possible internal or external leaks (seats) using a non-explosive and non-inflammable fluid.**



Instructions de mise en service et d'entretien  
VANNES A COMMANDE PAR PISTON SERIE 290 (2/2)

FR



#### DESCRIPTION

Les vannes télécommandées 2/2, NF ou NO, à clapet de la série 290 sont optimisées pour obtenir un débit élevé. Ces vannes sont équipées d'une tête de commande par piston Ø32, Ø50, Ø63, Ø90 ou Ø125 mm selon les versions. Les corps de vanne sont en bronze, en fonte, en acier inox ou tout inox AISI 316L. Les garnitures sont en PTFE (NBR pour la vanne compacte).

#### FONCTIONNEMENT

**NF - Normalement Fermée** : la vanne est fermée lorsque l'électrovanne-pilote NF est hors-tension. La vanne est ouverte lorsque l'électrovanne-pilote NF est sous-tension.

Arrivée de pression :

- sous le clapet par orifice 2 (vanne anti-coup de bâlier)
- sur le clapet par orifice 1 (pas d'utilisation sur fluides liquides)

**NO - Normalement Ouverte** : la vanne est ouverte lorsque l'électrovanne-pilote NF est hors-tension.

La vanne est fermée lorsque l'électrovanne-pilote NF est sous-tension. Arrivée de pression sous le clapet par orifice 2 (vanne anti-coup de bâlier).

Pas d'arrivée du fluide sur le clapet.

**⚠ Se reporter aux notices (vannes et pilotes) correspondantes pour obtenir les pressions mini/maxi de pilotage, ainsi que pour la pression différentielle admissible et la température du fluide.**

#### MISE EN SERVICE

Les vannes sont conçues pour les domaines de fonctionnement indiqués sur la plaque signalétique. Aucune modification ne peut être réalisée sur le matériel sans l'accord préalable du fabricant ou de son représentant. Avant de procéder au montage, dépressuriser les canalisations et effectuer un nettoyage interne des dites canalisations.

Lire les informations portées sur l'étiquette : code, orifice, fluide (type, pression, température), fluide et pression de pilotage, et numéro de série.

**ATTENTION : Ces vannes sont prévues, selon les modèles, pour fonctionner avec certains fluides. Ne pas utiliser les vannes compactes ou les vannes en fonte à brides sur circuit vapeur (température maxi du fluide : +95°C)**

**Têtes de commande Ø32, 50, 63, 90 et 63 mm : Interdiction de piloter avec de l'eau lorsque la température du fluide de service, dans le corps de vanne, est supérieur à 100°C.**

Ne pas dépasser la limite de pression maximale admissible de la vanne. La mise en service et l'entretien de la vanne doivent être réalisées par du personnel compétent.

#### Installation

Ces vannes peuvent être montées dans n'importe quelle position. Les têtes de commande Ø32, Ø50, Ø63, Ø90, et Ø125 mm sont orientables sur 360° autour de leur axe afin de faciliter l'accès à l'orifice de pilotage.

#### Raccordement

- Retirer le bouchon plastique de protection de l'orifice de raccordement du pilotage et suivre la procédure de rac-

cordement, selon les versions :

- Raccorder l'électrovanne de pilotage à l'orifice 1/8 (têtes Ø32, Ø50, Ø63mm); voir notice pilotes (189/356); Respecter un couple de serrage (c) compris entre 4 et 5 Nm.
- à l'orifice 1/4 (tête Ø90 et Ø125 mm); voir notice pilotes (374/356); Respecter un couple de serrage (d) compris entre 6 et 7 Nm.

Dans tous les cas ne pas démonter le bouchon monté d'usine sur l'échappement sur les vannes têtes 63 à 125 mm.

- Vannes à pilotage par plan de pose ISO 15218, suivre la procédure de raccordement suivante :
  - Adapter le joint d'étanchéité à l'intérieur de la plaque d'adaptation (rep : **A**). Pas de positionnement préférentiel.
  - Placer l'ensemble formé plaque/joint en position sur la tête spécifique de pilotage 32 mm. Voir sens de montage (rep : **B**)
  - Dans le cas d'adaptation d'un pilote 3/2 NF, plan de pose ISO 15218, CNOMO E06-36-1200, taille 15, de la série 302, ne pas utiliser le joint fourni avec le pilote. Adapter directement le pilote sur l'ensemble plaque/joint (rep : **C**).
  - Monter le pilote en respectant les instructions de montage qui figurent sur sa mise en service.
  - Raccordement de l'alimentation de pilotage (rep : **D**) par tube de 2,7x4 mm en standard. Adaptation possible d'un raccord rapide coudé (livré avec le produit) par emboîtement pour tube de 4x6 mm.

#### Vannes à raccordement taraudé et fileté

Raccorder les tuyauteries en fonction des repères marqués sur le corps et dans cette documentation. Enduire légèrement de graisse (selon l'application) les embouts mâles/femelles des tubes filetés, ne pas enduire les taraudages femelles/mâles de la vanne. Veiller à ce qu'aucun corps étranger ne pénètre dans le circuit.

Soutenir et aligner correctement les tuyauteries pour éviter toute contrainte mécanique sur les vannes. Au serrage, ne pas se servir de la vanne comme d'un levier; Positionner les clés de serrage sur le corps et sur les tubes aussi près que possible du point de raccordement. Afin d'éviter toute détérioration, NE PAS TROP SERRER les raccords des tuyauteries.

#### Vannes à brides

Brides ISO 7005, à raccorder avec un joint adapté PN16 pour une pression nominale de 16 bar.

#### Vannes à embouts Ø34 à Ø64 mm pour raccords CLAMP


Embouts de raccordement en conformité avec la norme ISO 2852.

**Important:** La résistance mécanique du raccord rapide (clamp) doit être adaptée à la PMS appliquée dans la vanne.



Instructions de mise en service et d'entretien  
VANNES A COMMANDE PAR PISTON SERIE 290 (2/2)

FR



#### Vannes à embouts à souder sur tubes 1/2 à 1" 1/2

Raccorder les embouts à souder en conformité avec la norme ISO 6761 et en parfaite compatibilité avec les diamètres de tubes normalisés ISO 1127.

Pour les vannes NF, piloter l'actionneur afin de supprimer le contact clapet/siège de vanne pendant l'opération de soudure.

#### ENTRETIEN

**⚠ Avant toute opération d'entretien ou de remise en marche, couper l'alimentation du pilote, dépressuriser la vanne et la purger, pour prévenir tout risque d'accident corporel ou matériel.**

#### Nettoyage

L'entretien des vannes varie avec leurs conditions d'utilisation. Procéder à un nettoyage périodique des vannes. L'intervalle entre deux nettoyages peut varier suivant la nature du fluide, les conditions de fonctionnement et le milieu ambiant. Lors de l'intervention, les composants doivent être examinés pour détecter toute usure excessive. Un nettoyage est nécessaire lorsqu'on observe un ralentissement de la cadence alors que la pression de pilotage est correcte ou lorsqu'un bruit anormal ou une fuite est constaté. Au pire, un fonctionnement défectueux peut survenir et la vanne ne plus s'ouvrir ou se fermer correctement.

#### Bruit de fonctionnement

L'utilisateur ne pourra déterminer avec précision le niveau sonore émis qu'après avoir monté le composant sur l'installation. Le bruit de fonctionnement varie selon l'utilisation, le fluide et le type de matériel employé.

#### Entretien préventif

- Faire fonctionner la vanne au moins une fois par mois pour vérifier son ouverture et sa fermeture.
- La garniture du clapet est proposée en pièces de rechange pour procéder à la réfection. En cas de problème lors du montage/entretien ou en cas de doute, contacter ASCO Numatics ou ses représentants officiels.

#### Conseils en dépannage :

- **Pression de sortie incorrecte :** Vérifier la pression à l'entrée de la vanne, elle doit correspondre aux valeurs admises sur l'étiquette d'identification ASCO.  
*Attention, respectez les valeurs minimales de pression de pilotage en fonctionnement NO, NF avec arrivée sur le clapet, ou avec contre-pression (se reporter aux notices correspondantes).*

- **Fuites :** Démonter le corps de vanne et nettoyer ses parties internes. Changer si nécessaire la garniture du clapet.

#### Démontage et remontage de la garniture du clapet

- **Tête de commande Ø50 à Ø125 mm**

(Voir vues éclatées, "pochettes de recharge")

*Cette opération peut s'effectuer sans démonter le corps de vanne de la tuyauterie.*

- 1. Piloter la tête de commande des vannes NF pour faciliter le dévisage du presse-étoupe.

- 2. Dévisser l'ensemble tête de commande et presse-étoupe à l'aide d'une clé (a) ou (e).

- 3. Dévisser l'écrou de clapet avec la clé (b). Si nécessaire, pour éviter toute rotation, maintenir le diamètre extérieur du clapet, jamais le diamètre de tige.

- 4. Nettoyer toutes les parties rendues accessibles.
- 5. Remplacer les pièces repérées avec le kit de pièces de rechange correspondant 1, 2, 3 et 4.

- 6. Avant remontage et visage sur le corps de vanne, le filetage du presse-étoupe doit être graissé avec une graisse à base de PTFE.

#### Remonter les pièces en respectant les couples de serrage indiqués.

*Veillez à ne pas introduire de corps étrangers dans la vanne et tuyauterie pendant cette intervention.*

#### Tête de commande Ø32 mm

(Voir vues éclatées, "pochettes de recharge")  
*Cette opération doit s'effectuer en démontant le corps de vanne de la tuyauterie.*

- 1. Piloter la tête de commande des vannes NF pour faciliter le dévisage du presse-étoupe.

- 2. Dévisser l'ensemble tête de commande et presse-étoupe à l'aide d'une clé (a).

- 3. Dévisser la vis de clapet avec le tournevis (b). Si nécessaire, pour éviter toute rotation, maintenir le diamètre extérieur du clapet, jamais le diamètre de tige.

Chauder la vis du clapet pour la décoller de la tige.

- 4. Nettoyer toutes les parties rendues accessibles.

- 5. Remplacer les pièces repérées avec le kit de pièces de rechange correspondant 1, 4, 5, et 6.

- 6. Préencoller la vis (5) avec le tube de colle (6). Avant remontage et visage sur le corps de vanne, le filetage du presse-étoupe doit être graissé avec une graisse à base de PTFE.


#### Remonter les pièces en respectant les couples de serrage indiqués.

*Veillez à ne pas introduire de corps étrangers dans la vanne et tuyauterie pendant cette intervention.*

**⚠ Pour prévenir tout risque d'accident corporel ou matériel, vérifier que la vanne fonctionne correctement avant de la remettre en service. Vérifier aussi l'existence d'éventuelles fuites internes (sièges) ou externes avec un fluide non-explosible et ininflammable.**



Inbetriebnahme- und Wartungsanleitung  
VENTIL MIT KOLBENANTRIEB, BAUREIHE 290 (2/2)



DE

**BESCHREIBUNG**

Die 2/2-Ventile, NC oder NO, der Baureihe 290 mit externer Vorsteuerung und Ventilteller sind für hohe Durchflusswerte ausgelegt.

Die Ventile werden je nach Ausführung mit einem Steuerkopf Ø32, Ø50, Ø63, Ø90, oder Ø125 mm versehen.

Die Ventilgehäuse sind aus Bronze, Grauguss, Edelstahl oder AISI 316L-Edelstahl gefertigt. Die Dichtungen bestehen aus PTFE (Kompaktventil: NBR).

**FUNKTION**

**NC - normal geschlossen:** Das Ventil ist bei spannungslosem Vorsteuerventil NC geschlossen.

Das Ventil ist geöffnet, wenn das Vorsteuerventil NC unter Spannung steht.

Druckbeaufschlagung:

- Anströmung bei Anschluss 2 von unten gegen den Teller (Ausführung mit Druckstoßverhinderung)
- Anströmung bei Anschluss 1 von oben gegen den Teller (nicht für Flüssigkeiten geeignet).

**NO - normal geöffnet:** Das Ventil ist bei spannungslosem Vorsteuerventil NC geöffnet. Das Ventil ist geschlossen, wenn das Vorsteuerventil NC unter Spannung steht. Druckbeaufschlagung bei Anschluss 2 von unten gegen den Sitz (Ausführung mit Druckstoßverhinderung).

Keine Anströmung von oben gegen den Teller.

**Achtung:** Die Mindest- und Maximalsteuerdrücke sowie die Betriebsdruckdifferenz und die Mediumtemperatur sind den entsprechenden Druckschriften (für die Ventile und Vorsteuerventile) zu entnehmen.

**INBETRIEBNAHME**

Die Ventile dürfen nur innerhalb der auf den Typenschildern angegebenen Daten eingesetzt werden. Veränderungen an den Ventilen sind nur nach vorheriger Genehmigung des Herstellers oder seines Repräsentanten zulässig. Vor dem Einbau muss das Rohrleitungssystem drucklos geschaltet und innen gereinigt werden.

Lesen Sie die Angaben auf dem Etikett: Code, Anschluss, Medium (Art, Druck, Temperatur), Steuermedium und -druck sowie Nr. der Baureihe.

**ACHTUNG:** Die Ventile sind entsprechend ihrer Ausführung nur für den Betrieb mit bestimmten Medien geeignet. Die Kompaktventile und die Flansch-Ventile aus Grauguss sind nicht für Dampfanwendungen geeignet (max. Mediumtemperatur: +95°C)

Steuerköpfe Ø 32, 50, 63, 90 und 125 mm: Bei Mediumtemperaturen im Inneren des Ventils über 100 °C ist die Verwendung von Wasser als Steuermedium untersagt.

Der zulässige statische Druck des Ventils darf nicht überschritten werden. Die Inbetriebnahme und Wartung des Ventils ist von Fachpersonal auszuführen.

**Einbaulage**

Die Ventile können in jeder beliebigen Einbaulage montiert werden. Zum einfachen Zugang zum Steueranschluss sind die Steuerköpfe Ø32, Ø50, Ø63, Ø90, und Ø125 mm um 360° drehbar.

**Anschluss**

- Entfernen Sie den Kunststoffstopfen des Steueranschlusses und folgen Sie dem für die jeweilige Ausführung bestimmten Anschlussverfahren:

Verbinden Sie das Vorsteuerventil

- mit Anschluss 1/8 (Steuerkopf Ø32, Ø50 und Ø63 mm); siehe entsprechende Druckschrift über Vorsteuerventile (189/356).

Beachten Sie das Anziehdrehmoment (c) von 4 bis 5 Nm.

- mit Anschluss 1/4 (Steuerkopf Ø90 und Ø125 mm); siehe entsprechende Druckschrift über Vorsteuerventile (374/356).

Beachten Sie das Anziehdrehmoment (d) von 6 bis 7 Nm. Der werkseitig montierte Verschlussstopfen für die Entlüftung ist bei den Ventilen mit Ø 63 bis 125 mm-Steuerkopf in keinem Fall zu entfernen.

- Für den Anschluss der Pilotventile mit Auflanschbild nach ISO 15218 sind folgende Anweisungen zu folgen:

- Dichtung in die Adapterplatte einlegen (A). Einbaulage beliebig.

- Einheit aus Platte/Dichtung am spezifischen 32 mm-Steuerkopf platzieren.

Montagerichtung siehe (B).

- Bei der Montage eines Pilotventils der Größe 15, 3/2 NC, Baureihe 302, mit Auflanschbild nach ISO 15218, CNO-MO E06-36-120N, ist die mitgelieferte Dichtung nicht zu verwenden. Das Pilotventil ist direkt auf die Einheit aus Platte/Dichtung (C) zu verwenden.

- Das Pilotventil ist gemäß den im Lieferumfang des Ventils enthaltenen Installations- und Wartungsanweisungen zu montieren.

- Die Steuerluftversorgung (D) ist standardmäßig mit einem 2,7x4 mm-Schlauch anzuschließen. Die Montage eines 90°-Steckanschlusses (im Lieferumfang enthalten) für 4x6 mm-Schlauch ist möglich.

**Ventile mit Gewindeanschlüssen**

Verbinden Sie die Verrohrung entsprechend den Angaben auf dem Gehäuse und in der vorliegenden Anleitung. Fetten Sie (je nach Anwendung) die Außen- und Innengewinde der Röhre leicht. Die Innen- bzw. Außengewinde des Ventils sind nicht zu fetten. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das System gelangen.

Die Rohrleitungen sollen entsprechend gestützt werden und fließen, um eine Übertragung von mechanischen Spannungen auf das Ventil zu vermeiden. Die Ventile sind beim Anziehen nicht als Gegenhalter zu benutzen. Die Montageschlüssel sind so nah wie möglich am Anschlusspunkt am Gehäuse und an den Rohren anzusetzen. Um jegliche Beschädigung zu vermeiden, sind die Rohrabschlüsse NICHT ZU FEST ANZUZIEHEN.

**Flansch-Ventile**


Die Flansche nach ISO 7005 sind mit einer bis zu einem Nenndruck von 16 bar ausgelegten Dichtung zu montieren.

**Ventile Ø 34 bis Ø 64 mit Anschlüssen für CLAMP-Verbindung**

Anschlussenden gemäß ISO 2852.



Inbetriebnahme- und Wartungsanleitung  
VENTIL MIT KOLBENANTRIEB, BAUREIHE 290 (2/2)



DE

**Wichtiger Hinweis:** Die mechanische Festigkeit der Clamp-Verbindung muss dem maximalen Druck entsprechen, dem das Ventil ausgesetzt wird.

**Ventile mit Anschweißenden für 1/2" bis 1 1/2"-Rohrlängen**

Die Anschweißenden sind gemäß ISO 6761 und in Übereinstimmung mit den Standardrohrdurchmessern gemäß ISO 1127 zu befestigen.

Bei den NC-Ventilen ist der Antrieb anzusteuern, um den Kontakt zwischen Ventilteller und Ventilsitz während der Schweißarbeiten zu trennen.

**WARTUNG**

**Achtung:** Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, muss vor der Wartung oder Inbetriebnahme die Versorgung des Vorsteuerventils unterbrochen, das Ventil drucklos geschaltet und ventiliert werden.

**Reinigung**

Die Wartung der Ventile hängt von den jeweiligen Einsatzbedingungen ab. Sie sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Der Abstand zwischen zwei Reinigungsvorgängen kann je nach Art des Mediums, der Betriebsbedingungen und der Umgebung variieren. Während des Reinigungsvorgangs sollten alle Teile auf Verschleiß untersucht werden. Eine Reinigung ist notwendig, wenn sich die Schaltfrequenz bei korrektem Vorsteuerdruck verlangsamt oder wenn ungewöhnliche Geräusche oder Undichtigkeiten festgestellt werden. Dies kann schlimmstenfalls zu einer fehlerhaften Funktion führen, wobei das Ventil nicht mehr richtig öffnet und schließt.

**Geräuschemission**

Eine Aussage über die Geräuschemission des Ventils muss von demjenigen getroffen werden, der das Ventil innerhalb einer Maschine in Betrieb nimmt. Das Geräusch hängt sehr stark von den Betriebsdaten und dem Medium ab, mit denen das Ventil beaufschlagt wird.

**Vorbeugende Wartung**

- Setzen Sie das Ventil zur Überprüfung der Öffnungs- und Schließfunktion mindestens einmal im Monat in Betrieb.
- Die Tellerdichtung ist als Ersatzteil erhältlich. Treten Schwierigkeiten beim Einbau oder bei der Wartung auf oder ergeben sich Unklarheiten, so ist mit ASCO Numatics oder ihren zugelassenen Vertretern Rücksprache zu halten.

**Fehlerbeseitigung**

- **Falscher Ausgangsdruck:** Überprüfen Sie den Druck am Eingang des Ventils. Er muss mit den zulässigen Werten auf dem ASCO-Typenschild übereinstimmen.

**Achtung:** Beachten Sie den Mindestvorsteuerdruck bei der Funktion NO und NC mit Anströmung von oben gegen den Sitz oder bei Gegendruck (siehe entsprechende Produktblätter).

- **Undichtigkeiten:** Zerlegen Sie das Ventilgehäuse und reinigen Sie die Innenteile. Tauschen Sie, falls erforderlich, die Tellerdichtung aus.

**Demontage und Montage der Tellerdichtung**

- **Steuerköpfe Ø50 bis Ø125 mm**

(siehe Perspektivschnitte unter „Ersatzteilpackungen“)  
Der Austausch der Tellerdichtung kann erfolgen, ohne dass das Ventil aus der Rohrleitung ausgebaut werden muss.

1. Beaufschlagen Sie den Steuerkopf des NC-Ventils mit Druck, um die Stopfbuchse leichter demonstrieren zu können.
2. Demontieren Sie die Einheit aus Steuerkopf und Stopfbuchse mit einem Schlüssel (a) oder (e).
3. Schrauben Sie die Tellermutter bzw. -schraube mit dem Schlüssel oder dem Schraubendreher ab(b). Um ein Verdrehen zu vermeiden, ist erforderlichenfalls der Außen-durchmesser des Ventiltellers und nicht der Spindeldurchmesser zu berücksichtigen.

4. Reinigen Sie alle zugänglichen Teile.

5. Ersetzen Sie die Teile Nr. 1, 2, 3, 4 mit den dafür vorgesehenen Ersatzteilen.
6. Vor dem Montage und dem Festziehen auf dem Ventilkörper ist das Gewinde der Stopfbuchse mit einem Schmiermittel auf PTFE-Basis einzuschmieren.
7. Montieren Sie die Teile wieder und beachten Sie dabei das jeweils angegebene Anziehdrehmoment.  
Achten Sie darauf, dass bei diesem Vorgang keine Fremdkörper in das Ventil und die Verrohrung gelangen.

- **Steuerkopf Ø32 mm**

(siehe Perspektivschnitt unter „Ersatzteilpackung“)  
Zum Austausch der Tellerdichtung muss das Ventil aus der Rohrleitung ausgebaut werden.

1. Beaufschlagen Sie den Steuerkopf des NC-Ventils mit Druck, um die Stopfbuchse leichter demonstrieren zu können.
2. Demontieren Sie die Einheit aus Steuerkopf und Stopfbuchse mit einem Schlüssel (a).

3. Schrauben Sie die Tellermutter bzw. -schraube mit dem Schlüssel oder dem Schraubendreher ab (b). Um ein Verdrehen zu vermeiden, ist erforderlichenfalls der Außen-durchmesser des Ventiltellers und nicht der Spindeldurchmesser zu berücksichtigen.
4. Die Schraube am Ventilteller vorsichtig erwärmen, um sie von der Spindel zu lösen.
5. Reinigen Sie alle zugänglichen Teile.

6. Ersetzen Sie die Teile Nr. 1, 4, 5 und 6 mit den dafür vorgesehenen Ersatzteilen.
7. Schmieren Sie die Schraube (5) mit etwas Sicherungskleber aus der Tube (6) ein. Vor dem Montage und dem Festziehen auf dem Ventilkörper ist das Gewinde der Stopfbuchse mit einem Schmiermittel auf PTFE-Basis einzuschmieren.

8. Montieren Sie die Teile wieder und beachten Sie dabei das jeweils angegebene Anziehdrehmoment.

Achten Sie darauf, dass bei diesem Vorgang keine Fremdkörper in das Ventil und die Verrohrung gelangen.

- Achtung:** Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, prüfen Sie vor der Wiederinbetriebnahme die richtige Funktionsweise des Ventils. Prüfen Sie das Ventil auch auf eventuelle Undichtigkeiten anhand eines nicht-explosionsfähigen und nicht-zündfähigen Mediums.



Instrucciones de puesta en marcha y mantenimiento  
VALVULAS DE MANDO POR PISTON SERIE 290 (2/2)

ES

#### DESCRIPCION

Las válvulas telepiladas 2/2, NC o NA, con clavet de la serie 290 están optimizadas para obtener un caudal elevado. Estas válvulas están equipadas de una cabeza de mando por pistón Ø32, Ø50, Ø63, Ø90 o Ø125 mm según las versiones. Los cuerpos de la válvula son de bronce o acero inox. o todo inox. AISI 316L.

Las guarniciones son de PTFE (válvula compacta: NBR).

#### FUNCIONAMIENTO

**NC - Normalmente Cerrada:** la válvula está cerrada cuando la electroválvula-piloto NC está sin tensión.

La válvula está abierta cuando la electroválvula piloto NC está con tensión.

#### Llegada de presión:

- bajo el clavet por orificio 2 (válvula antigolpes de ariete)
- encima del clavet por orificio 1 (no utilizar con fluidos líquidos)

**NA - Normalmente Abierta:** la válvula está abierta cuando la electroválvula piloto NC está sin tensión.

La válvula está cerrada cuando la electroválvula piloto NC está con tensión. Llegada de presión bajo el clavet por orificio 2 (válvula antigolpes de ariete).

Sin llegada del fluido sobre el clavet

**⚠ Remitirse a las páginas (válvulas y pilotos) correspondientes para obtener las presiones min./max. de pilotaje, así como para la presión diferencial admisible y la temperatura del fluido.**

#### PUESTA EN MARCHA

Las válvulas están diseñadas para operar en los campos de funcionamiento indicados en la placa de características. No se puede realizar ninguna modificación en el material sin el acuerdo previo del fabricante o de su representante. Antes de proceder al montaje, despresurizar las canalizaciones y efectuar una limpieza interna de las mismas.

Leer toda la información que porta la etiqueta: código, orificio, fluido (tipo, presión, temperatura), fluido y presión de pilotaje, y número de serie.

**ATENCION:** Estas válvulas están previstas, según los modelos, para funcionar con ciertos fluidos. No utilizar las válvulas compactas o las válvulas de fundición conbridas en circuitos de vapor (temperatura máxima del fluido: +95°C)

Cabezas de mando Ø 32,50, 63, 90 y 125 mm: Prohibido pilotar con agua cuando la temperatura del fluido de servicio, en el cuerpo de válvula, es superior a 100°C.

No sobrepasar el límite de presión máxima admisible de la válvula. La puesta en servicio y el mantenimiento de la válvula se deben realizar por personal cualificado.

#### Instalación

Estas válvulas pueden ser montadas en cualquier posición. Las cabezas de mando Ø32, Ø50, Ø63, Ø90 y Ø125 mm son orientables en 360° alrededor de su eje con el fin de facilitar el acceso al orificio de pilotaje.

#### Conexión

- Retirar el tapón protector de plástico del orificio de conexión del pilotaje y seguir los procedimientos de conexión, para cada versión:  
Conectar la electroválvula de pilotaje
  - al orificio 1/8 (cabeza Ø32, Ø50 y Ø63 mm); ver páginas pilotos (189/356)
  - Respetar un par de apriete (c) comprendido entre 4 y 5 Nm.
  - al orificio 1/4 (cabeza Ø90 y Ø125 mm); ver páginas pilotos (374/356)
  - Respetar un par de apriete (d) comprendido entre 6 y 7 Nm.
- No desmontar en ningún caso el tapón montado en fábrica sobre el escape en las válvulas con cabezas 63 a 125 mm.
- Válvulas de pilotaje por plano de acoplamiento ISO 15218, siga el procedimiento de racionamiento siguiente:
  - Adapte la junta de estanqueidad en el interior de la placa de adaptación (ref: **A**). Sin posicionamiento preferencial.
  - Coloque el conjunto formado por placa/junta en posición en la cabeza específica de pilotaje 32 mm.  
Ver sentido de montaje (ref: **B**).
  - En el caso de adaptación de un piloto 3/2 NC, plano de acoplamiento ISO 15218, CNOMO E06-36-120N, talla 15, de la serie 302, no utilice la junta provista con el piloto. Adapte directamente el piloto en el conjunto placa/junta (ref: **C**).
  - Monte el piloto respetando las instrucciones de montaje que figuran en su hoja de puesta en marcha.
  - Racionamiento de la alimentación de pilotaje (ref: **D**) por tubo de 2,7x4 mm en standard. Adaptación posible de un racor rápido en codo mediante encaje para tubo de 4x6 mm (suministrado con el producto).

#### Válvulas de conexión rosada

Conectar las tuberías como se indica en el cuerpo y en esta documentación. Engrasar ligeramente (según la aplicación) los extremos macho/hembra de los tubos roscados, no engrasar las roscas hembra/macho de la válvula. Asegúrese de que ningún cuerpo extraño penetre en el circuito.

Sostener y alinear correctamente las tuberías para evitar toda tensión mecánica sobre las válvulas. En el apriete, no servirse de la válvula como de una palanca; Posicionar las llaves de apriete sobre el cuerpo y sobre los tubos lo más cerca posible del punto de conexión. Con el fin de evitar cualquier daño al equipo, NO APRETAR DEMASIADO las conexiones de las tuberías.

#### Válvulas con bridás

Bridas ISO 7005, para adaptar con una junta incorporada PN 16.



#### Válvulas con extremos Ø34 a Ø64 mm para racores

##### CLAMP

Los extremos de racionamiento son conforme a la norma ISO 2852.

**Importante:** La resistencia mecánica del racor rápido (clamp) debe adaptarse a la PMS aplicada en la válvula.



Instrucciones de puesta en marcha y mantenimiento  
VALVULAS DE MANDO POR PISTON SERIE 290 (2/2)

ES

#### Conexión

- Retirar el tapón protector de plástico del orificio de conexión del pilotaje y seguir los procedimientos de conexión, para cada versión:

- Conectar la electroválvula de pilotaje
  - al orificio 1/8 (cabeza Ø32, Ø50 y Ø63 mm); ver páginas pilotos (189/356)
  - Respetar un par de apriete (c) comprendido entre 4 y 5 Nm.
  - al orificio 1/4 (cabeza Ø90 y Ø125 mm); ver páginas pilotos (374/356)
  - Respetar un par de apriete (d) comprendido entre 6 y 7 Nm.

- No desmontar en ningún caso el tapón montado en fábrica sobre el escape en las válvulas con cabezas 63 a 125 mm.

- Válvulas de pilotaje por plano de acoplamiento ISO 15218, siga el procedimiento de racionamiento siguiente:

- Adapte la junta de estanqueidad en el interior de la placa de adaptación (ref: **A**). Sin posicionamiento preferencial.
- Coloque el conjunto formado por placa/junta en posición en la cabeza específica de pilotaje 32 mm.  
Ver sentido de montaje (ref: **B**).

- En el caso de adaptación de un piloto 3/2 NC, plano de acoplamiento ISO 15218, CNOMO E06-36-120N, talla 15, de la serie 302, no utilice la junta provista con el piloto. Adapte directamente el piloto en el conjunto placa/junta (ref: **C**).

- Monte el piloto respetando las instrucciones de montaje que figuran en su hoja de puesta en marcha.

- Racionamiento de la alimentación de pilotaje (ref: **D**) por tubo de 2,7x4 mm en standard. Adaptación posible de un racor rápido en codo mediante encaje para tubo de 4x6 mm (suministrado con el producto).

#### Ruido de funcionamiento

El usuario solo podrá determinar con precisión el nivel sonoro emitido después de haber montado el componente en la instalación.

El ruido de funcionamiento varía según la utilización, el fluido y el tipo de material empleado.

#### Mantenimiento preventivo

- Hacer funcionar la válvula al menos una vez al mes para verificar su apertura y su cierre.
- La guarnición del clavet existe como piezas de recambio para proceder a la reparación. En caso de problemas durante el montaje/mantenimiento o en caso de duda, contactar con ASCO Numatics o con sus representantes oficiales.

#### Consejos de reparación:

- Presión de salida incorrecta:** Comprobar la presión en la entrada de la válvula, debe corresponder a los valores admitidos en la etiqueta de identificación ASCO.

Atención, respetar los valores mínimos de presión de pilotaje en funcionamiento NA, NC con llegada **sobre** el clavet, o con contrapresión (remitirse a las páginas correspondientes).

- Fugas:** Desmontar el cuerpo de la válvula y limpiar su partes internas. Cambiar la guarnición del clavet si fuese necesario.

#### Válvulas con extremos para soldar sobre los tubos 1/2 a 1" 1/2

##### Desmontaje y montaje de la guarnición del clavet

- Cabeza de mando Ø50 a Ø125 mm**

(Ver vistas en despiece, "bolsas de recambio")

*Esta operación puede realizarse sin desmontar el cuerpo de la válvula de la tubería.*

1. Pilotar la cabeza de mando de las válvulas NC para facilitar el desatornillado del prensaestopas.
2. Desatornillar el conjunto cabeza de mando y prensaestopas con la ayuda de una llave (a) o (c).

3. Desatornillar la tuerca del clavet con la llave (b). Si fuese necesario, para evitar cualquier rotación, sujetar el diámetro exterior del clavet, nunca el diámetro del vástago.
4. Limpiar todas las partes accesibles.

5. Reemplazar las piezas referenciadas con el kit de piezas de recambio correspondiente 1, 2, 3 y 4.
6. Antes del montaje y atornillar en el cuerpo de válvula, la rosca del prensaestopas debe ser engrasada con una grasa a base de PTFE.

**Vuelva a montar las piezas respetando los pares de apriete indicados.**

*Compruebe que no penetran cuerpos extraños en la válvula y tubería durante esta intervención.*

##### Cabeza de mando Ø32 mm

(Ver vistas en despiece, "bolsas de recambio")

*Esta operación debe realizarse desmontando el cuerpo de válvula de la tubería.*

1. Pilotar la cabeza de mando de las válvulas NC para facilitar el desatornillado del prensaestopas.
2. Desatornillar el conjunto cabeza de mando y prensaestopas con la ayuda de una llave (a).

3. Desatornillar el tornillo de clavet con un destornillador (b). Si fuese necesario, para evitar cualquier rotación, sujetar el diámetro exterior del clavet, nunca el diámetro del vástago.
4. Calentar el tornillo del clavet para despegarlo del vástago.

5. Limpiar todas las partes accesibles.
6. Reemplazar las piezas referenciadas con el kit de piezas de recambio correspondiente 1, 4, 5, y 6.

6. Pre-encolar el tornillo (5) con el tubo de cola (6). Antes de volver a montar y atornillar en el cuerpo de válvula, la rosca del prensaestopas debe ser engrasada con una grasa a base de PTFE.

**Vuelva a montar las piezas respetando los pares de apriete indicados.**


*Compruebe que no penetran cuerpos extraños en la válvula y tubería durante esta intervención.*

**⚠ Para prevenir cualquier riesgo de accidente corporal o material, comprobar que la válvula funciona correctamente antes de la puesta en marcha. Comprobar también la existencia de fugas internas ocasionales (asientos) o externas con un fluido no explosivo y no inflamable.**



Istruzioni generali di installazione e manutenzione  
VALVOLE CON COMANDO A PISTONE SERIE 290 (2/2)

IT



#### DESCRIZIONE

Le valvole a comando esterno 2/2, NC o NA, della serie 290 sono ottimizzate per una portata elevata.

Queste valvole sono dotate di una testa di comando a pistone Ø32, Ø50, Ø63, Ø90 o Ø125 mm a seconda delle versioni. I corpi valvola sono realizzati in bronzo o acciaio inox oppure tutto inox AISI 316L.

Le guarnizioni sono in PTFE (valvola compatta: NBR).

#### FUNZIONAMENTO

**NC - Normalmente Chiusa:** la valvola è chiusa quando l'elettrovalvola-pilota NC è dissecchata.

La valvola è aperta quando l'elettrovalvola-pilota NC è sotto tensione.

Pressione:

- sotto l'otturatore attraverso connessione 2 (valvola anti-colpo d'ariete)
- sopra l'otturatore attraverso connessione 1 (non idonea per liquidi)

**NA - Normalmente Aperta:** la valvola è aperta quando l'elettrovalvola-pilota NC è dissecchata.

La valvola è chiusa quando l'elettrovalvola-pilota NC è sotto tensione. Pressione sotto l'otturatore attraverso connessione 2 (valvola anti-colpo d'ariete).

Nessun ingresso del fluido sopra l'otturatore.

**⚠ Consultare le istruzioni corrispondenti (valvole e piloti) per le pressioni min./max di pilotaggio, per la pressione differenziale e per la temperatura del fluido.**

#### INSTALLAZIONE

Le valvole sono progettate per le caratteristiche di funzionamento specificate sulla targhetta. Sul materiale non può essere apportata alcuna modifica senza il preventivo consenso del produttore o del suo rappresentante. Prima di procedere al montaggio, depressurizzare le tubazioni e pulirle internamente.

Leggere le informazioni riportate sull'etichetta: codice, via, fluido (tipo, pressione, temperatura), fluido e pressione di pilotaggio, numero di serie.

**ATTENZIONE:** Queste valvole sono previste per l'uso con determinati fluidi, a seconda del modello. Non utilizzare le valvole compatte (290) o le valvole flangiate in ghisa con vapore (temperatura max del fluido: +95°C)

Per dispositivi con diametro da 32, 50, 63, 90 e 125 mm: in presenza di temperature dei fluidi in servizio, all'interno del corpo della valvola, superiori a 100 °C, è proibito il pilotaggio della valvola stessa mediante acqua.

Non superare il limite di pressione massima ammessa per la valvola. L'installazione e la manutenzione della valvola devono essere realizzate da personale qualificato.

#### Posizionamento

Le valvole possono essere montate in qualsiasi posizione. Le teste di comando Ø32, Ø50, Ø63, Ø90 e Ø125 mm sono orientabili a 360° attorno al loro asse, per facilitare l'accesso alla via di pilotaggio.

#### Collegamento

- Togliere il tappo di plastica di protezione della via di collegamento del pilotaggio e seguire la relativa procedura di collegamento di ciascuna versione:  
Collegare l'elettrovalvola di pilotaggio
  - alla connessione 1/8 (testa Ø32, Ø50 e Ø63 mm); vedere istruzioni pilota (189/356). Rispettare una coppia di fissaggio (c) compresa tra 4 e 5 Nm.
  - alla connessione 1/4 (testa Ø90 e Ø125 mm); vedere istruzioni pilota (374/356). Rispettare una coppia di serraggio (d) compresa tra 6 e 7 Nm.
- In ogni caso, non smontare mai il silenziatore installato dal produttore sullo scarico sulle valvole con testa da 63 a 125 mm.
- Per le valvole con pilotaggio mediante piano di posa ISO 15218, seguire la procedura di collegamento seguente:
  - Montare la guarnizione di tenuta all'interno della piastra d'adattamento (rif: **A**). Nessun posizionamento preferenziale.
  - Posizionare l'insieme piastra/guarnizione in posizione sulla specifica testa di comando 32 mm.  
Vedere il senso di montaggio (rif: **B**)
  - Nel caso di utilizzo di un pilota 3/2 NC, piano di posa ISO 15218, CNOMO E06-36-1220N, taglia 15, della serie 302, non utilizzare la guarnizione fornita con il pilota. Montare direttamente il pilota sull'insieme piastra/guarnizione (rif: **C**).
  - Montare il pilota rispettando le istruzioni di montaggio raffigurate per la messa in servizio.
  - Collegare l'alimentazione del pilota (rif: **D**) tramite tubo di 2,7x4 mm standard. Possibile adattamento di un raccordo rapido a gomito per tubo di 4x6 mm (fornito con il prodotto).

#### Valvole con raccordo filettato

Collegare le tubazioni osservando i riferimenti indicati sul corpo e nella presente documentazione. Ingrassare leggermente (a seconda dell'applicazione) gli attacchi maschi dei tubi filettati, senza lubrificare le filettature femminile della valvola. Accertarsi che nessun corpo estraneo penetri nel circuito. Supportare e allineare correttamente le filettature per evitare qualsiasi sollecitazione meccanica sulle valvole. Per il serraggio non servirsi della valvola come di una leva. Posizionare le chiavi di serraggio sul corpo e sui tubi il più vicino possibile al punto di collegamento. Al fine di evitare danni al materiale, NON SERRARE ECCESIVAMENTE i raccordi delle filettature.

#### Valvole flangiate

Flangiatura ISO 7005, accoppiamento con guarnizione compatibile per PN16.

#### Valvole con attacchi Ø34 - Ø64 mm per raccordi CLAMP


Attacchi di collegamento in conformità alla norma ISO 2852.

**Importante:** La resistenza meccanica dell'attacco rapido (clamp) deve essere idonea alla PMS applicata alla valvola.



Istruzioni generali di installazione e manutenzione  
VALVOLE CON COMANDO A PISTONE SERIE 290 (2/2)

IT



#### Valvole con attacchi a saldare per tubi 1/2" ÷ 1" 1/2"

Collegare gli attacchi a saldare in conformità alla norma ISO 6761 e in perfetta compatibilità con i diametri di tubi a norma ISO 1127.

Per le valvole NC, pressurizzare la testa di comando per evitare il contatto otturatore/sede della valvola durante l'operazione di saldatura.

#### MANUTENZIONE

**⚠ Prima di qualsiasi intervento di manutenzione o riattivazione, togliere l'alimentazione del pilota, depressurizzare la valvola e spugarla, per prevenire ogni rischio di incidente a persone e cose.**

#### Pulizia

La manutenzione delle valvole dipende dalle loro condizioni d'impiego. Procedere a una pulizia periodica delle valvole. L'intervallo fra due pulizie può variare a seconda della natura del fluido, delle condizioni di funzionamento e dell'ambiente. Al momento dell'intervento, deve essere effettuato un controllo dei componenti, per verificare un'eventuale usura eccessiva. È necessario procedere alla pulizia quando si osserva un rallentamento della cadenza benché la pressione di pilotaggio sia corretta o quando si rileva un rumore anomalo o una fuga. Questo potrebbe provocare un difetto di funzionamento della valvola, che può non aprirsi o chiudersi più nel modo corretto.

#### Rumore di funzionamento

L'utente potrà determinare con precisione il livello sonoro emesso soltanto dopo aver installato il componente. Il rumore di funzionamento varia a seconda dell'impiego, del fluido e del tipo di materiale utilizzato.

#### Manutenzione preventiva

- Far funzionare la valvola almeno una volta al mese per verificarne l'apertura e la chiusura.
- Sono disponibili pezzi di ricambio della guarnizione dell'otturatore per procedere alla riparazione. In caso di problemi al momento del montaggio/della manutenzione o in caso di dubbi, interpellare ASCO Numatics o i rappresentanti autorizzati.

#### Ricerca guasti:

- Pressione di uscita non corretta:** Controllare la pressione all'entrata della valvola: deve corrispondere ai valori ammessi sull'etichetta di identificazione ASCO.  
*Attenzione, rispettare i valori minimi di pressione di pilotaggio in funzionamento NA, NC con pressione sopra l'otturatore, o con contropressione (consultare le relative istruzioni).*

- Fughe:** Smontare il corpo valvola e pulire le parti interne. Se necessario, sostituire la guarnizione dell'otturatore.

#### Smontaggio e rimontaggio della guarnizione dell'otturatore

##### • Dispositivo Ø da 50 a 125 mm

(Vedere vista esplosa alla pagina "Pezzi di ricambio")  
*Questa operazione può essere effettuata senza smontare il corpo valvola dal tubo.*

1. Pressurizzare la testa di comando NC per facilitare lo smontaggio del premistoppa
2. Svitare il gruppo testa di comando e premistoppa con l'ausilio di una chiave (a) e (e).

3. Svitare il dado dell'otturatore con la chiave (b). Se necessario, per evitare rotazioni, bloccare il diametro esterno dell'otturatore, ma il diametro dello stelo.
4. Pulire tutte le parti accessibili.

5. Sostituire i pezzi 1, 2, 3, 4 con il relativo kit di pezzi di ricambio.
6. Prima del rimontaggio e fissaggio sul corpo della valvola, ingrassare la filettatura del premistoppa con un grasso a base di PTFE.

Rimontare i pezzi rispettando le coppie di serraggio indicate.  
*Fate attenzione a non far penetrare corpi estranei nella valvola e nel tubo durante l'intervento.*

##### • Dispositivo Ø 32 mm

(Vedere vista esplosa alla pagina "Pezzi di ricambio")  
*Per sostituire la guarnizione a disco, il corpo della valvola dev'essere smontato dalla tubazione.*


1. Pressurizzare la testa di comando NC per facilitare lo smontaggio del premistoppa
2. Svitare il gruppo testa di comando e premistoppa con l'ausilio di una chiave (a).

3. Svitare il dado dell'otturatore con la chiave (b). Se necessario, per evitare rotazioni, bloccare il diametro esterno dell'otturatore, ma il diametro dello stelo.
- Riscaldare accuratamente la vite del disco per poterla allentare dal gambo.

4. Pulire tutte le parti accessibili.
5. Sostituire i pezzi 1, 4, 5, 6 con il relativo kit di pezzi di ricambio.
6. Prima del rimontaggio e fissaggio sul corpo della valvola, ingrassare la filettatura del premistoppa con un grasso a base di PTFE.

Rimontare i pezzi rispettando le coppie di serraggio indicate.  
*Fate attenzione a non far penetrare corpi estranei nella valvola e nel tubo durante l'intervento.*

**⚠** Per prevenire ogni rischio di incidente a persone o cose, controllare che la valvola funzioni correttamente prima di rimetterla in funzione. Verificare anche l'esistenza di eventuali fughe interne (sedili) o esterne con un fluido non esplosivo e infiammabile.



#### BESCHRIJVING

De op afstand bedienende 2/2-afluiterserie 290 levert maximale doorstroming.

Afhankelijk van de versie bevatten de afluiters een zuigbediening met een diameter van 32, 50, 63, 90 of 125 mm. Het afluiterhuis is beschikbaar in brons, gietijzer, roestvast staal of AISI 316L roestvast staal.

De afdichtingen zijn van PTFE (compacte afluiter: NBR).

#### WERKING

**NC - normaal gesloten:** De afluiter is gesloten als het NC-stuurventiel niet is bekraftigd.

De afluiter is open als het NC-stuurventiel is bekraftigd.

Druktoevoer:

- Instroming onder de zitting via poort 2 (anti-waterslag afluiter).
- Instroming boven de zitting via poort 1 (niet geschikt voor vloeistoffen).

**NO - normaal open:** De afluiter is open als het NC-stuurventiel niet is bekraftigd.

De afluiter is gesloten als het NC-stuurventiel is bekraftigd. Instroming onder de zitting via poort 2 (anti-waterslag afluiter). Geen instroming boven de zitting.

**⚠ Zie de bijbehorende productbladen (van afluiters en stuurpleventielen) voor min./max. stuurdruk, werkdruckverschil en mediumtemperatuur.**

#### IN GEBRUIK STELLEN

De afluiters mogen uitsluitend worden toegepast binnen de op het typeplaatje aangegeven specificaties. Wijzigingen zijn alleen toegestaan na overleg met de fabrikant of diens vertegenwoordiger. Voor het inbouwen dient het leidingsysteem drukloos gemaakt te worden en inwendig gereinigd.

Controleer alle informatie op het typeplaatje: code, poorten, medium (type, druk, temperatuur), stuurmedium, stuurdruk en serienummer.

**LET OP:** U mag de afluiters alleen gebruiken met een geschikt medium. Gebruik compacte afluiters en gietijzeren afluiters met flangen nooit voor toepassingen met stoom (de maximale mediumtemperatuur is +95°C)

Voor stuuroppen met 32, 50, 63, 90 of 125 mm diam.: Als de bedrijfstemperatuur van het medium in het afluiterhuis hoger is dan 100°C, mag u de afluiter niet bedienen met water. Overschrijd nooit de toegelaten statische druk van de afluiter. Alleen vakkundig personeel mag de afluiter installeren en onderhouden.

#### Montagepositie

De afluiters mogen in alle standen worden gemonteerd. Voor optimale bereikbaarheid van de stuuroppen zijn de stuuroppen met een diam. van 32, 50, 63, 90 en 125 mm draaibaar over 360°.

#### Aansluiten

- Verwijder het plastic afdekkapje van de stuuroppen en voer de aansluitinstructies voor de betreffende versie uit: Het stuurpleventiel aansluiten



- op de 1/8-poort (stuuroppen met 32 mm, 50 mm of 63 mm diam.), zie de gegevens van de stuurpleventielen (189/356) Hanteer een aandraaimoment (c) van 4 tot 5 Nm.
- op de 1/4-poort (stuuroppen met 90 of 125 mm diam.), zie de gegevens van de stuurpleventielen (374/356) Hanteer een aandraaimoment (d) van 6 tot 7 Nm.
- De ontluftingspoortdop die door de fabrikant is geplaatst, mag u nooit verwijderen op afluiters voorzien van een stuuroppen met een diameter van 63 tot 125 mm.
- Volg voor stuurpleventielen met een ISO15218-montageplaat de onderstaande aansluitinstructies op:
  - Plaats de afdichting in de adapterplaat (zie **A**). U mag hem in elke stand plaatsen.
  - Plaats de plaat/afdichtingsmodule op de betreffende 32 mm bediening.
  - Neem de juiste montagerichting in acht (zie **B**)
  - Als u een 3/2 NC-stuurventiel uit serie 302 installeert met een ISO15218-montageplaat grootte 15, CNO MO E06-36-120N, gebruik dan niet de met het stuurpleventiel meegeleverde afdichting. Installeer het stuurpleventiel direct op de plaat/afdichtingsmodule (zie **C**).
  - Monteer het stuurpleventiel volgens de meegeleverde installatie-instructies.
- De stuurluchtvoevoer wordt standaard aangesloten met een 2,7x4 mm slang (zie **D**). U kunt de meegeleverde 90° instantfitting gebruiken voor een 4x6 mm slang.

#### Afluiters met uitwendige en inwendige schroefdraadaansluitingen

Sluit de leidingen op de afluiter aan volgens de aanwijzingen die op de behuizing en in deze handleiding staan. Breng wat vetaan op het uitwendig/inwendig schroefdraad van de getapte leidingen (afhankelijk van de toepassing). Smeer geen vet op het schroefdraad van de afluiter zelf. Zorg dat er geen vuil in het systeem komt. De leidingen moeten correct worden ondersteund en uitgelijnd, om elke mechanische belasting van de afluiter te vermijden. Gebruik de afluiter tijdens het vastschroeven niet als hefboom. Plaats uw gereedschap zo dicht mogelijk bij de te maken verbinding op het huis en de leidingen. Gebruik een zodanig koppel voor leidingverbindingen dat het product NIET WORDT BESCHADIGD.


#### Afluiters met flensaansluitingen

Gebruik voor flensaansluitingen conform ISO 7005 een afdichting die geschikt is voor een nominale druk van 16 bar.

#### Afluiters met pijpuiteinden Ø 34 tot 64 mm voor clamp-koppelingen.

Pijpuiteinden voldoen aan ISO 2852.

**Belangrijk:** De houdkracht van deze clampkoppeling moet voldoende zijn voor de maximale druk van de afluiter.



#### Afluiters met lasuiteinden voor leidingen van 1/2" tot 1 1/2"

Hanteer ISO 6761 voor het bevestigen van de lasuiteinden en de standaard-leidingdiameters volgens ISO 1127. Voor NC-afluiters geldt, stuur de actuator zodanig aan dat de klep los komt van de afluiterzitting tijdens laswerk.

- Schroef de stuuroppen en de pakkingbus los met behulp van een sleutel (a) of (e).

- Draai de klepmoer of -bout los met een sleutel of schroevendraaier (b). Houd zo nodig de klep vastgeklemd om meedraaien te voorkomen, nooit de spindel.

- Reinig alle onderdelen grondig.
- Vervang de onderdeelnummers 1, 2, 3 en 4 door de overeenkomstige onderdelen uit de reserveonderdelenset.

- Breng wat PTFE-houdend vet aan op het schroefdraad van de pakkingbus voordat u deze in het afluiterhuis monteert. **Monteer alle onderdelen en draai ze met het juiste aandraaimoment vast.**  
*Zorg dat er tijdens het werk geen vuil in de afluiter of leidingen terechtkomt.*

#### ONDERHOUD

**⚠ Schakel voorafgaand aan alle onderhouds- en inbedrijfstellingswerkzaamheden de stuurdruktoevoer uit, maak de afluiter drukloos en ontluft de afluiter om elk risico op persoonlijk letsel of materiële schade uit te sluiten.**

#### Reiniging

Hoeveel onderhoud de afluiters vereisen, hangt af van de gebruiksomstandigheden. Zorg voor regelmatig onderhoud. Het interval tussen twee reinigingsbeurten kan variëren, afhankelijk van het medium, de gebruiksomstandigheden en de omgeving. Controleer tijdens het onderhoud of onderdelen zijn versleten. Een reinigingsbeurt is nodig wanneer de schakelfrequentie vertraagt terwijl de stuurdruk correct is, of wanneer een abnormaal geluid of lek wordt waargenomen. In het ergste geval kan dit tot storingen leiden waarbij de afluiter niet meer correct open en/of sluit.

#### Geluidsniveau

Het geluidsniveau hangt sterk af van de toepassing, het medium en de gebruikte installaties. Daarom moet de installateur na het installeren ook altijd zelf het geluidsniveau controleren.

#### Preventief onderhoud

- Bedien de afluiter minstens één keer per maand om te zien of hij nog correct open en sluit.
- De klepfidichting is als reserveonderdeel leverbaar. In geval van problemen of als er onduidelijkheden tijdens montage of onderhoud optreden, dan dient men zich tot ASCO Numatics of diens vertegenwoordiger te wenden.

#### Storingen verhelpen

- **Onjuiste uitgangsdruk:** Controleer de druk aan de gangzijde van de afluiter, deze moet overeenstemmen met de specificaties op het ASCO-typeplaatje. *Let op: Neem de minimale stuurdruk in acht voor NO- of NC-werking met instroming boven de zitting, of met tegendruk (zie de betreffende productbladen).*

- **Lekage:** Haal het afluiterhuis uit elkaar en reinig alle inwendige onderdelen. Vervang zo nodig de klepfidichting.

#### Montage en demontage van de klepfidichting

- **Stuuroppen Ø 50 tot 125 mm**  
(raadpleeg de montagetekening bij de "reserveonderdelenset")

*U kunt de klepfidichting vervangen zonder het afluiterhuis uit de leiding te verwijderen.*

- Omdat dit een normaal gesloten afluiter is, moet u luchtdruk op de stuuroppen zetten om de doorvoerpakking te kunnen losschroeven.

- Schroef de stuuroppen en de pakkingbus los met behulp van een sleutel (a) of (e).

- Draai de klepmoer of -bout los met een sleutel of schroevendraaier (b). Houd zo nodig de klep vastgeklemd om meedraaien te voorkomen, nooit de spindel.

- Reinig alle onderdelen grondig.
- Vervang de onderdeelnummers 1, 2, 3 en 4 door de overeenkomstige onderdelen uit de reserveonderdelenset.

- Breng wat PTFE-houdend vet aan op het schroefdraad van de pakkingbus voordat u deze in het afluiterhuis monteert. **Monteer alle onderdelen en draai ze met het juiste aandraaimoment vast.**  
*Zorg dat er tijdens het werk geen vuil in de afluiter of leidingen terechtkomt.*

#### Stuuroppen Ø 32 mm

(raadpleeg de montagetekening bij de "reserveonderdelenset")  
*Om de klepfidichting te vervangen, moet u het afluiterhuis uit de leiding verwijderen.*

- Omdat dit een normaal gesloten afluiter is, moet u luchtdruk op de stuuroppen zetten om de doorvoerpakking te kunnen losschroeven.
- Schroef de stuuroppen en de pakkingbus los met behulp van een sleutel (a).

- Draai de klepmoer of -bout los met een sleutel of schroevendraaier (b). Houd zo nodig de klep vastgeklemd om meedraaien te voorkomen, nooit de spindel. Verwarm voorzichtig de klepschroef om hem van de spindel los te maken.

- Reinig alle onderdelen grondig.
- Vervang de onderdeelnummers 1, 2, 5 en 6 door de overeenkomstige onderdelen uit de reserveonderdelenset.

- Breng wat van de lijm uit de meegeleverde tube (6) aan op de bout (5). Breng wat PTFE-houdend vet aan op het schroefdraad van de pakkingbus voordat u deze in het afluiterhuis monteert. **Monteer alle onderdelen en draai ze met het juiste aandraaimoment vast.**  
*Zorg dat er tijdens het werk geen vuil in de afluiter of leidingen terechtkomt.*

- ⚠** Controleer of de afluiter correct werkt voordat u hem opnieuw in bedrijf stelt, om zo elk risico op lichamelijk letsel of materiële schade uit te sluiten. Controleer ook of er eventuele interne of externe lekkages (zitting) zijn met behulp van een niet-explosieve en niet-ontvlambare vloeistof.



## INSTALLATIONS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER VENTILER SERIE 290 (2/2) MED KOLVSTYRNING

SE

### BESKRIVNING

De fjärrstyrda 2/2 ventilerna i serie 290, har utmärkta flödeskoefficienter. Beroende på versionen är ventilerna försedda med kolvstyrning med dia. 32, 50, 63, 90 eller 125 mm. Ventilkroppen finns i brons, gjutjärn, rostfritt stål eller AISI 316L rostfritt stål. Packningarna är tillverkade av PTFE (kompaktventil: NBR).

### FUNKTION

**NC - normalt stängd:** Ventilen är stängd när NC pilotventilen är överksam.

Ventilen är öppen när NC pilotventilen aktiveras.

Tryck:

- Vätskeintag under skivan vid port 2 (design som hindrar vätskeslag).
- Vätskeintag över skivan vid port 1 (ej lämpat för vätskor).

**NO - normalt öppen:** Ventilen är öppen när NC pilotventilen är överksam.

Ventilen är stängd när NC pilotventilen är aktiverad. Vätskeintag under skivan vid port 2 (design som hindrar vätskeslag).

Inget vätskeintag ovanför skivan.

**⚠️ Se korresponderande produktblad (för ventiler och pilotventiler) för min./max. pilottryck, arbetstryckdifferential och vätsketemperatur.**

### DRIFTSÄTTNING

Ventilerna är konstruerade för att användas i enlighet med de tekniska egenskaper som står angivna på namnplattan. Modifikationer av produkterna är enbart tillåtet med föregående medgivande från tillverkaren eller auktoriserad representant. Före installationen ska trycket i systemet kopplas bort och ledningarna rengöras invändigt.

Läs all information på etiketten: kod, port, vätska (typ, tryck, temperatur), pilotvätska, pilottryck och serienummer.

**VARSAMHET:** Ventilerna får endast användas med de för utförandet avsedda vätskorna. Använd inte kompaktventiler eller gjutjärnsventiler med fläns i ångsystem (maximum temperatur för medie +95°C)

För styrningar med diam. 32, 50, 63, 90 och 125 mm: Om processvätskan inuti ventilkroppen har en temperatur över 100°C får ventilen inte styras.

Överskrider aldrig maximalt tillåtet statiskt tryck för ventilen. Installation och underhåll av ventilerna får endast utföras av behörig personal.

### Monteringsposition

Ventilerna kan monteras i valfri position. För enkel åtkomst till pilotporten, kan pilotoperatörer med dia. 32, 50, 63, 90 och 125 mm vridas 360°.

### Anslutning

Ta bort den skyddande plastproppen från pilotporten och följ anslutningsproceduren för motsvarande version:

Ansluta en pilotventil.

- till 1/8 port (dia. 32 mm, 50 mm, 63 mm operatör), se produktblad för pilotventiler (189/356).

Använd ett vridmoment (c) om 4 - 5 Nm.

- till 1/4 port (dia. 90 mm, 125 mm operatör), se produktblad för pilotventiler (374/356).

Använd ett vridmoment (d) om 6 - 7 Nm.

Den fabriksmonterade pluggen i utgångsporten får aldrig avlägsnas från ventiler med diam. 63 till 125 mm styrning. Följ vid styrventiler med monteringsplatta enligt ISO 15218 nedanstående anslutningsprocedur:

- Montera packningen inuti adapterplattan (ref. **A**). Den kan monteras i alla lägen.
- Placera plattan/packningsmodulen på den specifika 32 mm styrningen. Observera monteringsriktningen (ref. **B**)
- Vid montering av en styrning ur serien 302 3/2 NC med en monteringsplatta format 15 enligt ISO 15218, CNOMO E06-36-120N, ska packningen som medföljer styrningen inte användas. Montera styrningen direkt på plattan/packningsmodulen (ref. **C**).
- Montera styrningen enligt de medföljande monteringsanvisningarna.
- Styrnings lufttillförsel kopplas som standard med en 2,7x4 mm rörledning (ref. **D**). Snabbkopplingsknät som medföljer produkten kan användas för en 4x6 mm rörledning.

### Ventiler med gängad hon- och hankoppling

Anslut ledningarna enligt anvisningarna på ventilkroppen och dessa instruktioner. Smörj lätt hon- och hanekopplingarnas rörgång (beroende på tillämpningsområdet). Smörj inte hon- och hangången på ventilen. Se till att inget oönskat material kommer i systemet.

För att förebygga mekanisk belastning på ventilen är det viktigt att ledningarna har tillräckligt med stöd och är riktade korrekt. Använd inte ventilen som handtag för att dra åt. Placer momentnyckeln så nära kopplingspunkten på ventilkroppen som det går. Var rädd om verktygen, DRA INTE ÅT kopplingarna FÖR HÄRT.

### Ventiler med fläns

Flänsar enligt ISO 7005, tätade med packningar lämpade för nominellt tryck på 16 bar.

### Ventiler med dia. 34 - 64 mm ändar för kompressionskoppling

Ändar enligt ISO 2852.

**Viktigt!** Snabbkopplingens styrka måste vara likvärdig med maximalt tryck för ventilen.



### Ventiler med stumsvetsade ändar för 1/2 - 1 1/2 ledningar

Fäst de stumsvetsade rörändarna enligt ISO 6761 och standard rödiametrar enligt ISO 1127.

Vid NC-ventiler ska styrdonet styras så att skivan är fri från ventilsätet när svetsarbeten utförs.



## INSTALLATIONS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER VENTILER SERIE 290 (2/2) MED KOLVSTYRNING

SE

### UNDERHÅLL

**⚠️ För att förebygga maskin- och personskada ska strömförsörjning och tryck ska vara bortkopplat och ventilen luftas innan underhåll eller driftsättning utförs.**

### Rengöring

Underhålet av ventilerna är beroende på driftförhållandena. De bör rengöras med regelbundna intervaller. Hur ofta ventilerna bör rengöras är beroende på vilken vätska som används, driftförhållandena och arbetsmiljön. Vid service ska ventilerna kontrolleras på överdrivet slitage. Det är dags att rengöra ventilerna när arbetscyklerna går långsammare trots att pilottrycket är rätt eller när ovanliga ljud eller läckage uppstår. I värsta fall kan detta leda till funktionsfel och att ventilen inte öppnas och stängs som den ska.

### Bullernivå

Bullernivån är beroende på tillämpningen, vätska och typen av utrustning som används. Av denna anledning är det instaltörens uppgift att uppskatta och bedöma bullernivån.

### Förebyggande underhåll

- Driftsätt ventilen minst en gång i månaden för att kontrollera att den öppnar och stänger som den ska.
- Skivpackningen finns som reservdel. Om problem eller teksamhet uppstår vid underhåll, var god kontakta ASCO Numatics eller en auktoriserad representant.

### Problemlösning

- **Inkorrekt utgångstryck:** Kontrollera trycket på ventilens matarsida som ska korrespondera med värdena på ASCO namnplatta.  
*Varsamhet: Minimum pilottryck i NO och NC fungerar med vätskeintag ovanför skivan eller med backtryck (se motsvarande produktblad).*
- **Läckor:** Öppna ventilkroppen och rengör de invändiga delarna. Om nödvändigt, byt ut skivpackningen.

### Byta ut skivpackning

- **Styrning Ø50 till 125 mm**  
(se sprängdiagram under "Reservdelssats")  
*Skivpackningen kan bytas ut utan att demontera ventilkroppen från rörledningen.*
- 1. Eftersom den här ventilen är normalt stängd, måste pilotporten tillföras luft för att packningsringen ska kunnas skruvas av.
- 2. Ta av pilotstyrningen och inloppslådan med en skiftnyckel (a) eller (e).
- 3. Lossa på skivmuttern eller skruven med skiftnyckel eller skravmejsel (b). Om nödvändigt, ta tag i skivan och inte i stommen för att undvika rotation.
- 4. Rengör alla tillgängliga delar.
- 5. Reservdelnummer 1, 2, 3 och 4 för operatörer Ø50 - 125 mm och 1, 4, 5 och 6 för operatör Ø32 mm) med korresponderande delar från reservdelssatsen.
- 6. Använd det medlevererade limmet (6) på skruven (5). Smörj gängan på packboxen med lite fett innehållande PTFE före montage och åtdragning på ventilkroppen.

Montera ihop delarna och använd angivna vridmoment. *Se till att inget oönskat material kommer i ventilen och ledningarna under arbetet.*

- **Styrning Ø 32 mm**  
(se sprängdiagram under "Reservdelssats")  
*För byte av skivpackningen måste ventilkroppen demonteras från rörledningen.*


- 1. Eftersom den här ventilen är normalt stängd, måste pilotporten tillföras luft för att packningsringen ska kunnas skruvas av.
- 2. Ta av pilotstyrningen och inloppslådan med en skiftnyckel (a).

- 3. Lossa på skivmuttern eller skruven med skiftnyckel eller skravmejsel (b). Om nödvändigt, ta tag i skivan och inte i stommen för att undvika rotation.
- 4. Rengör alla tillgängliga delar.
- 5. Reservdelnummer (1, 4, 5 och 6) med korresponderande delar från reservdelssatsen.
- 6. Använd det medlevererade limmet (6) på skruven (5). Smörj gängan på packboxen med lite fett innehållande PTFE före montage och åtdragning på ventilkroppen.

**⚠️** Innan ventilen sätts i drift, kontrollera att ventilen fungerar som den ska då detta förebygger risk för person- och maskinskada. Kontrollera även möjliga invändiga eller utväldiga läckor (säten) med en icke-explosiv och icke antändlig vätska.



**INSTALLASJONS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER  
SERIE 290 (2/2) VENTILER MED OPERATØR AV STEMPELTYPEN**

**NO****BESKRIVELSE**

De fjernstyrte 2/2-ventilene i 290-serien har utmerket gjennomstromningshastighet.

Ventilene kan, avhengig av versjonen, være utstyrt med operatør av stempeltypen med en diameter på 32, 50, 63, 90 eller 125 mm.

Ventilhusene er kan leveres i brons, støpejern, rustfritt stål eller AISI 316L rustfritt stål.

Tetningene er laget av PTFE (kompaktventil: NBR).

**FUNKSJON**

**NC - vanligvis lukket:** Ventilen er lukket når NC-pilotventilen ikke er i bruk.

Ventilen er åpen når NC-pilotventilen er energisert.

Slik settes ventilen under trykk:

- Væske kommer inn under skiven ved port 2 (anti-vannslag design).
- Væske kommer inn over skiven ved port 1 (passer ikke for væske).

**NO - vanligvis åpen:** Ventilen er åpen når NC-pilotventilen ikke er i bruk.

Ventilen er lukket når NC-pilotventilen er energisert. Væske kommer inn under skiven ved port 2 (anti-vannslag design). Det kommer ikke inn noen væske over skiven.

**⚠️ Tilsvarende produktbrosjyrer (for ventiler og pilotventiler) for min./maks. pilottrykk, driftstrykkforskjell og væsketemperatur.**

**SETTE I DRIFT**

Ventilene er beregnet på å brukes innenfor de tekniske karakteristika som er angitt på navnplaten. Modifikasjoner av produktene kan bare gjøres forhåndssamtykke fra produsenten eller dennes representant. For installasjon må trykket i rørsystemet slippes ut og rørsystemet rengjøres innvendig. Les all informasjon på merket: kode, port, væske (type, trykk, temperatur), pilotvæske, pilottrykk og serienummer.

**FORSIKTIG:** Ventilene må brukes med de typen væske som er beregnet for hver versjon. Det må ikke brukes kompaktventiler eller støpejernsventiler med flenser i dampsystemer (maksimaltrykk for medium +95°C)

**For dia. 32, 50, 63, 90 og 125 mm-operatører:** Det er forbudt å styre ventilen ved servicevæsketemperaturer i ventilhuset på over 100 °C.

Det sikre statiske trykket for ventilen må ikke overskrides. Installasjon og vedlikehold av ventiler må kun utføres av kvalifisert personale.

**Plassering**

Ventilene kan monteres i enhver stilling. For at det skal være lett tilgang til pilotporten, kan pilotoperatorene med diameter på 32, 50, 63, 90 og 125 mm roteres 360°.

**Tilkobling**

- Fjern vernepluggene av plast fra pilotporten og følg fremgangsmåten for å koble til hver versjon:

Tilkobling av pilotventilen.

- til 1/8-port (operatør med diameter 32 mm, 50 mm og 63 mm), se brosjyre for pilotventilene (189/356).

Bruk et strammemoment (c) på 4 til 5 Nm.

- til 1/4-port (operatør med diameter 90 og 125 mm), se brosjyre for pilotventilene (374/356).

Bruk et strammemoment (d) på 6 til 7 Nm.

Avløpspluggen montert av produsenten må aldri fjernes på ventiler med dia. 63 til 125 mm-operatører.

- For styreventiler med monteringspute til ISO 15218 følges tilkoblingsprosedyren nedenfor:

- Plasser forseglingen inne i adapterplaten (ref. **A**). Den kan monteres i en hvilken som helst posisjon.

- Sett platen/forseglingen på den spesifikke 32mm-operatøren.

Vær oppmerksom på monteringsretningen (ref. **B**)

- Ikke bruk forseglingen som fulgte med styreventilen når du installerer en serie 302 3/2 NC-styreventil med monteringspute størrelse 15 til ISO 15218, CNOMO E06-36-120N. Installer styreventilen direkte på platen/tetningsdelen (ref. **C**).

- Folg installasjonsveiledingen som er levert med styreventilen for å montere den.

- Som standard er styrelufttilførselen koblet til et 2,7x4 mm-rør (ref. **D**). Det ferdige monteringsvinkelrøret som trykkes på plass og følger med produktet kan brukes til et 4x6mm-rør.

**Ventiler med hann- og hunngjengede koblinger**

Koble til rørene som anviser på huset og i disse instruksjene. Smør litt fett på hann-/hunngjengene på gjengede rør (avhengig av bruksområdet) Du må ikke smøre fett på hann-/hunngjengene på ventilen. Sørg for at det ikke kommer fremmedegemer inn i systemet.

Rørene må støttes og settes opp riktig for å unngå belastning av ventilen. Du må ikke bruke ventilen som vektstang når du strammer til. Plasser nøkler så nært tilkoblingspunktet på husene og rørene som mulig. For å unngå skade på utsynet må rørkoblingene IKKE TREKKES TIL FOR STRAMT.

**Ventiler med flenser**

Flenser i henhold til ISO 7005, tettet med en pakning som kan ta et nominelt trykk på 16 bar.

**Ventiler med stumper med en diameter på 34 til 64 mm for klemmekoblinger**

Stumper i henhold til ISO 2852.

**Viktig:** Styrken til klemmen i hurtigkoblingen må være kompatibel med maksimaltrykket som ventilen settes under.


**Ventilen med stumpsveisestumper for 1/2 til 1 1/2 rør**

Fest stumpsveisestumpene i samsvar med ISO 6761 og standard rørdiametere i henhold til ISO 1127.

For NC-ventiler styres aktuatoren til å skille spjeldet fra ventiletset under sveising.



**INSTALLASJONS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER  
SERIE 290 (2/2) VENTILER MED OPERATØR AV STEMPELTYPEN**

**NO****VEDLIKEHOLD**

**⚠️ Før det utføres noe vedlikeholdsarbeid eller før den settes i drift, må tilførselen til piloten stenges, trykket slippes ut av ventilen og ventilen luftes for å hindre skade på personer eller eiendom.**

**Rengjøring**

Vedlikehold av ventilene avhenger av driftsforholdene. De bør rengjøres regelmessig. Intervallene mellom to rengjøringer kan variere i henhold til væskens art, arbeidsforholdene og driftsmiljøet. Under service bør komponentene kontrolleres for overdreven slitasje. Ventilene må rengjøres når man merker en nedgang i takten selv om trykket i styreventilen er korrekt eller hvis det oppdages uvanlig støy eller lekkasje. I verste fall kan dette føre til at ventilnen svikter eller at den ikke lenger åpnes og lukkes på korrekt måte.

**Støynivå ved drift**

Støynivået varierer i henhold til bruksområdet, væskens og temperaturen. Det er derfor personen som setter komponenten i drift i sitt anlegg som må vurdere støynivået.

**Forebyggende vedlikehold**

- Sett ventilen i drift minst én gang i måneden for å sjekke om den åpner og lukker seg.
- Skivetetningen kan leveres som reservedel. Skulle det oppstå vanskeligheter under installasjon eller vedlikehold, eller hvis du har spørsmål er det bare å ta kontakt med ASCO Numatics eller dennes autoriserte representanter.

**Feilsøking**

- **Feil utblåsingstrykk:** Kontroller trykket på ventilens tilførselsseite. Det må tilsvare verdien indikert på ASCO-navnplaten.

*Obs! Minste pilottrykk i NO- og NC-funksjon med væskeinngang over skiven eller med baktrykk må etterfolges (se tilsvarende brosjyrer).*

- **Lekkasjer:** Ta fra hverandre ventilhuset og rengjør de innvendige delene. Hvis nødvendig, skifter du ut skivetetningen.

**Demontering og remontering av skivetetningen**

- **Operator Ø 50 til 125 mm**

(se perspektivtegningen under "Reservedelspakke")

*Skivefugen kan byttes ut uten å demontere ventilhuset fra rømnettet.*

1. Etterson denne ventilen normalt er lukket, må det føres luft til pilotporten for å skru av pakningen på pakkboksen.

2. Fjern pilotoperatoren og pakkboksen med en nøkkel (a) eller (c).

3. Løsne skivemutteren eller -skruen med en nøkkel eller skrutrekker (b). Hvis det er nødvendig for å hindre rotasjon, må du holde fast skiven, ikke spindelen.

4. Rengjør alle tilgjengelige deler.

5. Sikrift ut del nummer 1, 2, 3 og 4 med de tilsvarende delene fra reservedelspakken.

6. Påfør litt lim fra den medfølgende tuben (6) på skruen (5). Smør litt fett som inneholder PTFE på gjengene til pak-

ningsboksen for remontering og stram den til på ventilhuset. Remonter delene og følg de angitte strammemomentene. *Sørg for at det ikke kommer fremmedegemer i ventilen og rørene under prosessen.*

**Operator Ø 32 mm**

(se perspektivtegningen under "Reservedelspakke")  
*For å bytte ut skivefugen må ventilhuset demonteres fra rømnettet.*

1. Etterson denne ventilen normalt er lukket, må det føres luft til pilotporten for å skru av pakningen på pakkboksen.

2. Fjern pilotoperatoren og pakkboksen med en nøkkel (a).

3. Løsne skivemutteren eller -skruen med en nøkkel eller skrutrekker (b). Hvis det er nødvendig for å hindre rotasjon, må du holde fast skiven, ikke spindelen.

Varm skiveskruen forsiktig for å løsne den fra spindelen.

4. Rengjør alle tilgjengelige deler.

5. Sikrift ut del nummer 1, 4, 5 og 6 med de tilsvarende delene fra reservedelspakken.

6. Påfør litt lim fra den medfølgende tuben (6) på skruen (5).

Smør litt fett som inneholder PTFE på gjengene til pakningsboksen for remontering og stram den til på ventilhuset. Remonter delene og følg de angitte strammemomentene. *Sørg for at det ikke kommer fremmedegemer i ventilen og rørene under prosessen.*

**⚠️ Før ventilen settes i drift, må du sjekke at ventilen fungerer som den skal får å hindre skade på personer eller eiendom. Kontroller også for mulige innvendige eller utvendige lekkasjer (seter) med en ikke-eksplosiv og ikke lett antennelig væske.**



**ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET**  
290-SARJAN VENTTIILIT (2/2) JA MÄNTÄTYYPPINEN KÄYTÖLÄITE

**FI****KUVAUS**

Kauko-ohjatuilla 290-sarjan 2/2-venttiileillä on erinomainen virtaama.

Mallista riippuen venttiileissä on mäntätyyppinen käytöläite, jonka halkaisija on 32, 50, 63, 90 tai 125 mm.

Venttiilien runko valmistetaan joko pronsrista, valuraudasta, ruostumattomasta teräksestä tai ruostumattomasta AISI 316L -teräksestä.

Tiivisteet on tehty PTFE:stä (kompakti venttiili: nitrilikumista, NBR).

**TOIMINTA**

**NC** - yleensä kiinni (normally closed): Venttiili on kiinni, kun NC-ohjausventtiili käy joutokäyntiä.

Venttiili on auki, kun NC-ohjausventtiili on johdettu jännite.

Paineistaminen:

- Nesteen tulo aukon 2 levyn alapuolella (vesi-iskua vastustava malli).
- Nesteen tulo aukon 1 levyn yläpuolella (ei sovellu nestekäytöön).

**NO** - yleensä auki (normally open): Venttiili on auki, kun NC-ohjausventtiili käy joutokäyntiä.

Venttiili on kiinni, kun NC-ohjausventtiili on johdettu jännite. Nesteen tulo aukon 2 levyn alapuolella (vesi-iskua vastustava malli).

Ei nesteen tuloa levyn yläpuolella.

**△ Katso tuotteen ohjeesta (venttiili ja ohjausventtiili) ohjauspaineen, käytölpaineen paine-eron ja nesteen lämpötilan minimi- ja maksimiarvot.**

**KÄYTÖÖNOTTO**

Venttiilit on tarkoitettu käytettäväksi typpikivillessä määriteltyjen teknisten ominaisuuksien mukaisesti. Tuotteita saa muuttaa vain valmistajan tai hänen edustajansa etukäteissuostumuksella. Putkijärjestelmässä oleva paine on vapautettava ja järjestelmä on puhdistettava ennen asennusta.

Lue kaikki typpikivilen tiedot: koodi, aukko, neste (tyyppi, paine, lämpötila), esiohjausneste, ohjauspaine ja sarjanumero.

**TÄRKEÄÄ:** Venttiilejä saa käyttää vain niillä nesteillä, jotka on kullekin mallille tarkoitettu. Älä käytä kompakteja venttiilejä tai laipalla varustettuja valurautaventtiilejä höyryjärjestelmissä (aineen maksimilämpötila + 95 °C)

32, 50, 63, 90 ja 125 mm toimilaitteiden kohdalla: kun venttiilirungon sisäpuolella olevan käytönesteen lämpötila on yli 100 °C, ei venttiili saa ohjata.

Älä ylitä venttiiliin staattiselle paineelle määritettyä turvallista arvoa. Vain alan ammattilaiset saavat asentaa venttiilejä ja huoltaa niitä.

**Asennusasento**

Venttiilit voidaan asentaa mihin asentoon tahansa. Tuloaukkoon pääsee helposti käsiksi, sillä ohjauslaitteita, joiden halkaisija on 32, 50, 63, 90 ja 125 mm, voidaan kääntää 360°.

**Liihtää**

Poista tuloaukon muovinen suojetulppa, ja noudata kunkin mallin liitintäohjeita:

**VENTTIILI**

- Ohjausventtiili liittää.
  - 1/8-aukkoon (halk. 32, 50 ja 63 mm:n käytöläite), ks. ohjausventtiilien ohjeet (189/356). Huomioi kiristysmomentti (c) 4-5 Nm.
  - 1/4-aukkoon (halk. 90 ja 125 mm:n käytöläite), ks. ohjausventtiilien ohjeet (374/356). Huomioi kiristysmomentti (d) 6-7 Nm.
- Valmistajan asentamaa poistoaukon tulppaa ei koskaan saa poistaa venttiileistä, joiden toimilaitteen halkaisija on 63-125 mm.

- Jos pilottiventtiili kiinnitysalusta on standardin ISO 15218 mukainen, noudata liittämisen alla olevaa menetelmää:

- Sovita tiiviste kiinnityslevyn sisäpuolelle (kohta **A**). Voidaan asettaa mihin tahansa asentoon.
- Aseta levy-/tiivisteyksikkö nimenomaan 32 mm:n toimilaitteeseen.
- Huolehdi oikeasta asennussuunnasta (kohta **B**)
- Älä käytä ohjauslaiteen kanssa toimitettua tiivistettää, kun sarjan 302 3/2 NC ohjausventtiili asennetaan 15:n kokoiseen standardin ISO 15218, CNOMO E06-36-120N mukaiseen kiinnitysalustaan. Asenna ohjauslaite suoraan levy-/tiivisteyksikköön pääle (kohta **C**).
- Asettaa ohjauslaite mukana tuleviin ohjeiden mukaan.
- Ohjauslaiteen ilmansyöttöön normaalista liitettä 2,7x4 mm:n putkella (kohta **D**). Mukana tuleva pikatyöntökulmalaitti voina käyttää tuotteen kanssa 4x6 mm:n putkeilla.

**VENTTIILI, JOISSA ON ULKO- JA SISÄKIERTESET LIITTÄINÄT**

Liitä putket rungossa olevien ohjeiden ja näiden käytööhöiden mukaan. Voitele kierrettäyttyjen putkien ulko- ja sisäkierteet kevyesti (riippuen soveltuksesta). Älä voitele venttiiliin ulko- ja sisäkierteitä. Varmista, että järjestelmään ei pääse vierasta aineesta.

Putkijärjestelmä on tuettava ja asetettava siten, että venttiileihin ei kohdistu jännitetä. Älä käytä venttiiliä vipuna kiristäksen aikana. Aseta väärätoivainen mahdollisimman lähelle runkojen ja putkien liitoskohdista. ÄÄLÄ KIRISTÄ PUTKILITOKSIA LIKKAA laitevaruion välttämiseksi.

**LAIPALLISET VENTTIILIT**

ISO 7005-standardin mukaiset laipat on koteloitu tiivistellä, joka kestää 16 baarin nimellispaineen.

**VENTTIILI, JOISSA ON HALKAISIJALTaan 34-64 mm:n kannat PINNELLITIMIÄ VÄRTEN**

Kannat ovat ISO 2852 -standardin mukaiset.

**TÄRKEÄÄ:** Pikaliittimen kestävyyden on oltava yhteensopiva venttiiliin kohdistuvan maksimipaineen kanssa.

**VENTTIILI, JOISSA ON PUSKUHITSATUT KANNAT 1/2-1 1/2-PUTKIA VÄRTEN**

Kiinnitä puskuhitsatut kannat ISO 6761 -standardin ja ISO 1127 -standardin yleisistä putkien halkaisijoista annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ohjaa NC-venttiilien toimilaitte irrottamaan levy venttiiliin istukasta hitsaustyön ajaksi.



**ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET**  
290-SARJAN VENTTIILIT (2/2) JA MÄNTÄTYYPPINEN KÄYTÖLÄITE

**FI****HUOLTO**

**△ Katkaise ohjauskuksen syöttö, poista venttiiliin paine ja ilmaa venttiili ennen huoltotöiden aloittamista tai laitteen käyttöön ottamista henkilö- ja ainevahinkojen estämiseksi.**

**Puhdistaminen**

Venttiilien huolto määrityy käytölosuhteiden mukaan. Venttiili on puhdistettava säännöllisin väläjöin. Huoltovaiheet voivat vaihdella nesteen laadun, käytölosuhteiden ja ympäristön mukaan. Huollon aikana on tarkistettava, ovatko osat kuluneet liikaa. Venttiili on puhdistettava, kun kierro silminnähden hidastuu, vaikka ohjauspaine on oikea tai venttiiliä kuuluu epätavallista ääntä tai siinä on vuoto. Pahimmassa tapauksessa tämä voi johtaa venttiiliin toiminnan haurautymiseen, ja venttiili ei enää avaudu ja sulkeudu oikein.

**KÄYTÖN MELUTASO**

Melutaso vaihtelee soveltuksen, nesteen ja laitteiden mukaan. Melutaso riippuu siis laitteeseen asennetun osan käyttäjän omasta valinnasta.

**ENNAKOIVA HUOLTO**

- Käytä venttiiliä vähintään kerran kuussa tarkistaaksesi, että se avautuu ja sulkeutuu.
- Levytiiviste on saatavana erikseen. Jos asennuksen tai huollon aikana ilmenee ongelmia tai jos sinulla on jotakin kysyttyvää, otta yhteyttä ASCO Numaticsiin tai välttäen tuulen jälleenmyyjään.

**VIANMÄÄRITYS**

- Väärä poistopaine:** Tarkista, että venttiiliin syöttöpuolen paine vastaa ASCO-typpikivillessä ilmoitettua painetta. *Tärkeää: NO- ja NC-toimintojen minimiohjauspaineita on tarkoiteltava, kun nesteen tulo on levyn yläpuolella tai kun siinä on paluupaineita (ks. ohjeet).*
- Vuoto:** Irrota venttiiliin runko ja puhdistaa sisäosat. Vaihda levytiiviste tarvittaessa.

**LEVYTIIVISTEEN IRROTTAMINEN JA ASENTAMINEN****Toimilaitteen Ø 50–150 mm**

(Ks. räjäytyskuva kohdassa "Varaosasarja")  
*Levytiiviste voidaan vaihtaa irrottamatta venttiiliin runkoa putkesta.*

- Koska venttiili on tavallisesti kiinni, ohjausaukkoon on johdettava ilmaa tiivistysholkin tiivisteen ruuvaamiseksi auki.
- Poista ohjauslaite ja tiivistysholki väärätoivaimella (a) tai (c).
- Löysää levymutteri tai -ruuvi väärätoivaimella tai ruuviimeissellä (b). Estä tarvittaessa kiertyminen pitämällä paikallaan levyä, älä kantaa.
- Puhdistaa kaikki osat, joihin pääsee helposti käsiksi.
- Vaihda halkaisijaltaan 1, 4, 5 ja 6 varaosasarjan osiin.
- Lisää ruuveja (5) hieman sidosainetta tuotteen mukana toimitetusta putkilosta (6). Lisää tiivistysholkin kerteisiin hieman PTFE:tä sisältävä rasvaa ennen venttiiliin runkoon asentamista ja kiristämistä. Asenna osat takaisin paikoilleen ja noudata annettuja kiristysmomentteja. *Varmista, että venttiiliin ja putkiin ei pääse vierasta ainetta prosessin aikana.*

leinen ja noudata annettuja kiristysmomentteja.

*Varmista, että venttiiliin ja putkiin ei pääse vierasta ainetta prosessin aikana.*

**Toimilaitteen Ø 32 mm**

(Ks. räjäytyskuva kohdassa "Varaosasarja")  
*Venttiiliin runko on irrotettava putkesta levytiivisteen vahvana.*

- Koska venttiili on tavallisesti kiinni, ohjausaukkoon on johdettava ilmaa tiivistysholkin tiivisteen ruuvaamiseksi auki.
- Poista ohjauslaite ja tiivistysholki väärätoivaimella (a).

3. Löysää levymutteri tai -ruuvi väärätoivaimella tai ruuviimeissellä (b). Estä tarvittaessa kiertyminen pitämällä paikallaan levyä, älä kantaa.

Lämmittää levyruuvia varovasti, jotta se irtoaa varresta.

- Puhdistaa kaikki osat, joihin pääsee helposti käsiksi.
- Vaihda halkaisijaltaan 1, 4, 5 ja 6 varaosasarjan osiin.


6. Lisää ruuveja (5) hieman sidosainetta tuotteen mukana toimitetusta putkilosta (6). Lisää tiivistysholkin kerteisiin hieman PTFE:tä sisältävä rasvaa ennen venttiiliin runkoon asentamista ja kiristämistä. Asenna osat takaisin paikoilleen ja noudata annettuja kiristysmomentteja.

*Varmista, että venttiiliin ja putkiin ei pääse vierasta ainetta prosessin aikana.*

- Tarkista venttiiliin oikea toiminta ennen venttiiliin käyttöön ottamista henkilö- ja esinevahinkojen estämiseksi. Tarkista myös mahdolliset sisäiset tai ulkopuoliset vuodot (alustat) räjähtämättömän ja palamattoman nesteen avulla.



## INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDSANVISNINGER VENTILER I SERIEN 290 (2/2) MED STEMPEL OPERATOR



DK

### BESKRIVELSE

Den fjernstyrede serie af 2/2 ventilerne 290, har en excellent kapacitet.

Afhængig af versionen er ventilerne udstyred med en stempelet operator af diameter 32, 50, 63, 90 eller 125 mm.

Ventilhusene kan fås i bronze, støbefjern, rustfri stål, eller AISI 316L rustfri stål.

Pakningerne er udført i PTFE (kompakt ventil: NBR).

### FUNKTION

**NL - normalt lukket:** Ventilen er lukket når NL pilotventilen ikke er aktiveret.

Ventilen er åben når NL pilotventilen er aktiveret.

Sætte tryk på:

- Medie indgang under skiven ved port 2 (anti-vandslag design).
- Medie indgang over skiven ved port 1 (ikke egnet til væsker)

**NÅ - normalt åben:** Ventilen er åben når NL pilotventilen ikke er aktiveret.

Ventilen er lukket når NL pilotventilen er aktiveret. Medie indgang under skiven ved port 2 (anti-vandslag design).

Ingen medie indgang over skiven.

**⚠ Se det tilhørende produktinformationsblad (for ventiler og pilotventiler) for min./maks. pilottryk, trykforskel under driften og medietemperatur.**

### START AF DRIFT

Ventilerne er beregnet til bruk under de tekniske forhold, der er specifiseret på fabriksskitset. Ændringer af ventilerne må kun foretages efter at de er blevet godkendt af producenten eller dennes repræsentant. Før installationen skal trykket tages af rørsystemet og det skal renses indvendigt.

Læs al informationen på mærkesedlen: kode, port, medie (type, tryk, temperatur), pilotmedie, pilottryk og serienummer.

**FORSIGTIG:** Ventilerne skal bruges til det medie der er beregnet til den pågældende version. Brug ikke kompaktventiler eller støbefjernsventiler med flanger i dampsystemer (maksimum temperatur af mediet +95°C)

**Til operatorer med en diameter på 32, 50, 63, 90 og 125:** Det er forbudt at styre ventilen, hvis væskens driftstemperatur inde i ventilen er over 100 °C.

Overskrid ikke ventilens sikre statiske tryk. Installation og vedligehold af ventilen må kun udføres af kvalificeret personale.

### Monterings position

Ventilerne kan monteres i alle positioner. For at give en let adgang til pilotporten kan operatorer med diametrene 32, 50, 63, 90 og 125 mm drejes 360°.

### Installation

Fjern den beskyttende plastikprop fra pilotporten og følg installationsproceduren for den pågældende version:

- Installation af pilotventilen.
  - til 1/8 porten (diameter 32 mm, 50 mm, 63 mm operator), se bladet til pilotventilerne (189/356). Overhold stramnings momentet (c) på 4 til 5 Nm.
  - til 1/4 porten (diameter 90, 125 mm, operator), se bladet til pilotventilerne (374/356).

Overhold stramnings momentet (d) på 6 til 7 Nm. Den prop på udlobsparten, der er monteret af producenten, må aldrig fjernes på ventiler med operatorer med en diameter på 63 – 125 mm.

- Nedenstående tilslutningsprocedure følges ved pilotventiler med en monteringsplade iht. ISO 1521:

- Monter pakningen inden i adapterpladen (se **[A]**). Det er lige gyldigt, hvordan den vender.
- Anbring pladen/pakningsenheden på den pågældende 32 mm operator. Læg mærke til monteringsretningen (se **[B]**)
- Når der monteres en NC-pilotdel i serien 302 3/2 med en monteringsplade i størrelse 15 iht. ISO 15218, CNOMO E06-36-120N, må den pakning, der følger med pilotdelen, ikke anvendes. Monter pilotdelen direkte på pladen/pakningsenheden (se **[C]**).
- Pilotdelen monteres i henhold til den monteringsvejledning, der følger med delen.
- Pilotlufttilførslen sluttes som standard til et 2,7 x 4 mm rør (se **[D]**). Det er muligt at anvende det knæ med hurtigkobling, der følger med produktet til et 4 x 6 mm rør.

### Ventiler med han/hun gevindsamlinger

Forbind rørene som angivet på ventilhuset og i disse instruktioner. Fedt han/hungevindene på rørene let ind (afhængigt af brugen). Fedt ikke han/hungevindet på ventilen ind. Sørg for at ingen fremmedlegemer kommer ind i systemet.

Rørsystemet skal understøttes og rettes korrekt ind for at undgå belastning af ventilerne. Brug ikke ventilen som håndtag ved stramningen. Placer ørtangen så tæt som muligt på samlingspunktet på huse og rør. For at undgå at skade udstyret, må rørforbindelserne IKKE OVERSPÆNDES.

### Ventiler med flanger

Flanger til ISO 7005, samlet med flangepakninger til et nominelt tryk på 16 bar.

### Ventiler med diameter på 34 til 64 mm studs til klemmekoplinger




Studs til ISO 2852.

**Vigtigt:** Styrken af den hurtig-afkoblede koblingsklemme skal være kompatibel med det maksimumstryk der kan sættes på ventilen.

### Ventiler med stødsvejsnings studser til 1/2 til 1 1/2 rør

Fastgør stødsvejningsstudserne i henhold til ISO 6761 og standard rørdiametrene i henhold til ISO 1127.


På NC-ventiler skal aktivatoren styres for at skille skiven fra ventilsædet under svejsningen.



DK



## INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDSANVISNINGER VENTILER I SERIEN 290 (2/2) MED STEMPEL OPERATOR



DK

### VEDLIGEHOLD

**⚠ For at forekomme skader på liv eller materiale skal, før der begyndes på noget vedligeholdsarbejde og før ventilen tages i drift, at tilførslen til piloten stoppes, tryket tages af ventilen og ventilen skal luftes.**

### Rengøring

Vedligehold af ventilerne afhænger af driftsomstændigheder. Ventilerne bør gøres rent med regelmæssige mellemrum. Tidsrummet mellem at rengøringer kan variere afhængigt af det medie der bliver brugt, driftsomstændighederne og de omgivelser ventilen bruges i. Under vedligeholdsarbejdet skal komponenterne ses efter for normalt sterkt slidtage. Ventilerne skal gøres rene, når man mærker en ned sættelse i cyklusens hastighed, selvom pilottrykket er korrekt, eller hvis der opstår en usædvanlig lyd eller lækage. I værste fald kan det lede til funktionssvigt af ventilen, og den vil muligvis ikke længere være i stand til at åbne og lukke korrekt.

### Støjniveau under driften

Støjen vil variere afhængigt af brugen, mediet og det udstrække der er brugt. Det er derfor op til den person, der tager denne komponenten i brug i sin installation, at give sin mening om støjniveauet.

### Forebyggende vedligehold

- Kør ventilen mindst en gang om måneden for at tjekke om den åbner og lukker.
- Skivepakningen kan fås som reservedel. Skulle der opstå nogen vanskeligheder under installationen eller vedligeholdelsen, eller har De spørgsmål, kontakt ASCO Numatics eller dennes autoriserede repræsentanter.

### Fejlsøgning

- **Forkert udlobstryk:** Kontroller trykket på tilførselssiden af ventilen; dette skal korrespondere med de værdier der er angivet på fabriksskitset.  
*Forsigtig: Minimum pilottrykket i NÅ og NL funktionen med medie kommende ind over skiven eller med kontraryk skal undersøges (se de pågældende blade).*
- **Lækager:** Skil huset ad, ogrens de indre dele. Om nødvendigt, skift skivepakningen ud.

### Adskillelse og samling af skivepakningen

- **Operator med en diameter på 50 - 125 mm**  
(se exploded view under "Reservede Kit")  
*Pakningen til skiven kan udskiftes uden at skille ventilhuset fra rørsystemet.*

1. Da denne ventil normalt er lukket, skal der tilføres luft til pilotporten for at muftepakningen kan skrues af.
2. Fjern pilotoperatoren og stopbøsningen med en ørtang (a) eller (c).
3. Løsne skivemøtrikken eller skruen med en nøgle eller skruetrækker (b). For at undgå rotation, kan det være nødvendigt at holde skiven på plads, ikke spindelen.
4. Rens alle tilgængelige dele.



## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO VÁLVULAS DA SÉRIE 290 (2/2) COM OPERADOR DE TIPO ÊMBOL

PT

### Descrição

As válvulas da série 290 (2/2) com controlo remoto têm um excelente caudal.

Dependendo da versão, as válvulas estão equipadas com um operador de tipo êmbolo com um diâmetro de 32, 50, 63, 90 ou 125 mm.

Os corpos das válvulas estão disponíveis em bronze, ferro fundido, aço inoxidável ou aço inoxidável AISI 316L.

Os vedantes são de PTFE (válvula compacta: NBR).

### Funcionamento

**NC - normalmente fechada:** A válvula fecha-se quando a válvula piloto NC está inactiva.

A válvula abre-se quando a válvula piloto NC está activa.

#### Pressurização:

- Entrada de fluido debaixo do disco na porta 2 (design anti-golpe de aríete).
- Entrada de fluido por cima do disco na porta 1 (não adequado para líquidos).

**NO - normalmente aberta:** A válvula abre-se quando a válvula piloto NC está inactiva.

A válvula fecha-se quando a válvula piloto NC está activa. Entrada de fluido debaixo do disco na porta 2 (design anti-golpe de aríete).

Sem entrada de fluido por cima do disco.

**⚠ Consulte os folhetos dos produtos correspondentes (nas válvulas e nas válvulas piloto) para obter a pressão piloto mín./máx., o diferencial da pressão de funcionamento e a temperatura dos fluidos.**

### Colocação em Funcionamento

As válvulas devem ser utilizadas de acordo com as especificações técnicas especificadas na placa de identificação. Só pode efectuar modificações aos produtos com a autorização prévia do fabricante ou do seu representante. A tubagem tem de ser despressurizada e limpa no interior antes da instalação.

Leia todas as informações fornecidas na etiqueta: código, porta, fluido (tipo, pressão, temperatura), fluido piloto, pressão piloto e número de série.

**ATENÇÃO:** As válvulas devem ser utilizadas com fluidos destinados a cada versão. Não utilize válvulas compactas ou em ferro fundido com flanges em sistemas com vapor (temperatura máxima do material +95°C)

Para operadores com diâmetros de 32, 50, 63, 90 e 125 mm: Com temperaturas do fluido de serviço superiores a 100°C no interior da válvula, é proibido dirigir a válvula

Não exceda a pressão estática segura da válvula. A instalação e a manutenção das válvulas devem ser efectuadas apenas por pessoal qualificado.

### Posição de instalação

As válvulas podem ser montadas em qualquer posição. Para mais fácil acesso à porta piloto, os operadores piloto com um diâmetro de 32, 50, 63, 90 e 125 mm podem ser rodados 360°.

### Ligaçao

Remova o tampão de protecção de plástico da porta piloto e cumpra os procedimentos de ligação de cada versão:

#### Ligaçao da válvula piloto.

- à porta 1/8 (operador de diâ. 32 mm, 50 mm, 63 mm), consulte o folheto das válvulas piloto (189/356). Observe um binário de aperto (c) de 4 a 5 Nm.
- à porta 1/4 (operador de diâ. 90, 125 mm), consulte o folheto das válvulas piloto (374/356). Observe um binário de aperto (c) de 6 a 7 Nm.

O bujão da porta de escape montada pelo fabricante nunca deve ser removido das válvulas com operadores com diâmetro de 63 a 125 mm.

- Para válvulas piloto com uma base de montagem na ISO 15218, efectue o procedimento de ligação abaixo:

- Instale o vedante dentro da placa do adaptador (ref. **A**). Pode ser instalado em qualquer posição.
- Coloque a placa/vedante no operador de 32 mm específico. Observe a direcção de montagem (ref. **B**).
- Quando instalar um piloto 3/2 NC da série 302 com uma base de montagem de tamanho 15 na ISO 15218, CNOMO E06-36-120N, não fornecemos o vedante com o piloto. Instale o piloto directamente na placa/vedante (ref. **C**).
- Para montar o piloto, siga as instruções de instalação fornecidas.

- O fornecimento de ar do piloto é ligado a um tubo de 2,7x4 mm (ref. **D**). É possível utilizar o cotovelo de instalação de ligação instantânea fornecido com o produto para um tubo de 4x6 mm.

### Válvulas com ligações de rosca fêmea e macho

Ligue a tubagem como indicado no corpo e nestas instruções. Lubrifique as roscas fêmeas/machos dos tubos com rosca (dependendo da aplicação). Não lubrifique as roscas fêmeas/machos da válvula. Certifique-se de que não entra nenhuma matéria estranha no sistema.

A tubagem tem de ser apoiaida e alinhada correctamente para evitar qualquer esforço nas válvulas. Não utilize a válvula como uma alavanca durante o aperto. Coloque as chaves de porcas o mais perto possível do ponto de ligação dos corpos e dos tubos. Para evitar danos no equipamento, NÃO APERTE EXCESSIVAMENTE as ligações do tubo.

### Válvulas com flanges

Flanges ISO 7005, vedadas com uma junta adequada para uma pressão nominal de 16 bar.

### Válvulas com pernos de diâ. de 34 a 64 mm para ligações de gaxeta

Pernos de acordo com a ISO 2852.

**Importante:** A força da gaxeta de ligação de desactivação rápida tem de ser compatível com a pressão máxima aplicada à válvula.



## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO VÁLVULAS DA SÉRIE 290 (2/2) COM OPERADOR DE TIPO ÊMBOL

PT

### Válvulas com pernos soldados topo a topo para tubos de 1/2 a 1 1/2

Aperte os pernos soldados topo a topo de acordo com a ISO 6761 e os diâmetros dos tubos standard de acordo com a ISO 1127.

Para válvulas NC, dirija o accionador para separar o disco da fixação da válvula durante o trabalho de soldadura.

### Manutenção

**⚠ Antes de efectuar trabalhos de manutenção ou colocar em funcionamento, corte o fornecimento ao piloto, despressurize a válvula e ventile-a para evitar danos pessoais e materiais.**

### Limpeza

A manutenção das válvulas depende das condições de funcionamento. Têm de ser limpas em intervalos regulares. Os intervalos entre duas operações de limpeza podem variar de acordo com a natureza do fluido, as condições de trabalho e o ambiente de funcionamento. Deve verificar se os componentes têm um desgaste excessivo durante a assistência. Tem de limpar as válvulas quando ocorrer uma desaceleração do ciclo apesar da pressão do piloto estar correcta ou detectar uma fuga ou ruído pouco usual. Na pior das hipóteses, pode conduzir a uma avaria da válvula e impedir a correcta utilização.

### Nível de ruído de funcionamento

O nível de ruído varia de acordo com a aplicação, o fluido e o equipamento utilizado. Por isso, a pessoa que coloca o componente em funcionamento na instalação deve dar a sua opinião sobre o nível de ruído.

### Manutenção preventiva

- Utilize a válvula pelo menos uma vez por mês para verificar se abre e fecha.
- O vedante do disco está disponível como uma peça sobresselente. Se tiver alguma dificuldade durante a instalação ou a manutenção ou alguma questão, contacte a ASCO Numatics ou os seus representantes autorizados.

### Resolução de problemas

- Pressão de saída incorrecta:** Verifique a pressão no lado de fornecimento da válvula, tem de corresponder aos valores indicados na placa de identificação da ASCO.

**Precaução:** A pressão piloto mínima na função NO e NC com entrada de fluido por cima do disco ou com contra-pressão tem de ser cumprida (ver folhetos correspondentes).

- Fugas:** Desmonte o corpo da válvula e limpe as peças internas. Se necessário, substitua o vedante do disco.

### Desmontagem e montagem do vedante do disco

- Operador Ø de 50 a 125 mm**

(ver vista ampliada em "Kit de peças sobresselentes")  
O vedante do disco pode ser substituído sem desmontar a válvula do tubo.

- Como esta válvula está normalmente fechada, o ar tem de ser fornecido à porta piloto para desaparafusar o casquilho.
- Remova o operador piloto e o bucin com uma chave de porcas (a) ou (c).

- Desaperte a parafuso ou a porca do disco com uma chave de porcas ou de parafusos (b). Se necessário, para evitar a rotação, segure o disco, não a haste.
- Limpe todas as peças acessíveis.

- Substitua as peças nº 1, 2, 3 e 4 pelas peças correspondentes do kit de peças sobresselentes.
- Aplique algum adesivo do tubo fornecido (6) no parafuso (5).

Aplique alguma massa lubrificante com PTFE na rosca da caixa do bucin antes de a montar e fixar à válvula. Monte as peças e cumpra os binários de aperto indicados.

*Certifique-se de que não entra nenhuma matéria estranha na válvula e na tubagem durante o processo.*

### Operador Ø 32 mm

(ver vista ampliada em "Kit de peças sobresselentes")  
*Para substituir o vedante do disco, a válvula tem de ser desmontada do tubo.*

- Como esta válvula está normalmente fechada, o ar tem de ser fornecido à porta piloto para desaparafusar o casquilho.
- Remova o operador piloto e o bucin com uma chave de porcas (a).

- Desaperte a parafuso ou a porca do disco com uma chave de porcas ou de parafusos (b). Se necessário, para evitar a rotação, segure o disco, não a haste.

Aqueça cuidadosamente o parafuso do disco para o soltar da haste.

- Limpe todas as peças acessíveis.

- Substitua as peças nº 1, 4, 5 e 6 pelas peças correspondentes do kit de peças sobresselentes.

Aplique alguma massa lubrificante com PTFE na rosca da caixa do bucin antes de a montar e fixar à válvula. Monte as peças e cumpra os binários de aperto indicados.

*Certifique-se de que não entra nenhuma matéria estranha na válvula e na tubagem durante o processo.*

**⚠ Antes de colocar a válvula em funcionamento, verifique o funcionamento correcto da válvula para evitar danos materiais ou pessoais. Verifique também se existem fugas internas ou externas (fixações) utilizando um líquido não explosivo e não inflamável.**



**ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 290 (2/2) ΜΕ  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΜΒΟΛΟΥ**

GR

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Οι τηλε-ελεγχόμενες βαλβίδες 2/2 της σειράς 290 έχουν πολύ καλή παροχή.

Ανάλογα με την έκδοση, οι βαλβίδες διαθέτουν μηχανισμό εμβόλου, διαμέτρου 32, 50, 63, 90 ή 125 mm.

Τα σώματα των βαλβίδων διατίθενται σε φρεζάλιο, χυτοσίδηρο, ανοξείδιο χάλυβα ή ανοξείδιο χάλυβα AISI 316L.

Οι ταπιμόχες κατασκευάζονται από PTFE (συμπαγής βαλβίδα: NBR).

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

**NC - φυσιολογικά κλειστή:** Η βαλβίδα παραμένει κλειστή, όταν δεν ενεργοποιείται η πιλοτική βαλβίδα NC.

Η βαλβίδα ανοίγει, όταν ενεργοποιείται η πιλοτική βαλβίδα NC.

Συμπλέστη:

- Είσοδος ρευστού κάτω από τον δίσκο στο στόμιο 2 (αντι-πληγματική σχεδίαση).
- Είσοδος ρευστού πάνω από τον δίσκο στο στόμιο 1 (ακατάλληλη για υγρά).

**NO - φυσιολογικά ανοικτή:** Η βαλβίδα παραμένει ανοικτή, όταν δεν ενεργοποιείται η πιλοτική βαλβίδα NC.

Η βαλβίδα κλείνει, όταν ενεργοποιείται η πιλοτική βαλβίδα NC. Είσοδος υγρού κάτω από τον δίσκο στο στόμιο 2 (αντι-πληγματική σχεδίαση).

Δεν μπαίνει υγρό πάνω από τον δίσκο.

**Δείτε τα αντίστοιχα φυλλάδια των προϊόντων (για βαλβίδες και πιλοτικές βαλβίδες) για την ελάχιστη/μέγιστη πίεση της πιλοτικής βαλβίδας, τη διαφορική πίεση λειτουργίας και τη θερμοκρατία του ρευστού.**

**ΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Οι βαλβίδες είναι σχεδιασμένες για χρήση στα πλαίσια των τεχνικών χαρακτηριστικών που καθορίζονται στην πινακίδα τους. Τροποποιήσεις στη προϊόντα μπορεί να γίνει μόνο μετά από προηγουμένη συγκατάθεση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του. Πριν από την εγκατάσταση, το σύστημα σωληνώσων πρέπει να αποσυμπιεστεί και να καθαριστεί εσωτερικά.

Διαβάστε όλα τα στοιχεία που δίνονται στην πινακίδα: κωδικό, στόμιο, ρευστό (τύπος, πίεση, θερμοκρασία), πιλοτικό ρευστό, πιλοτική πίεση και αριθμός σειράς.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι βαλβίδες πρέπει να χρησιμοποιούνται με τα ρευστά που προορίζονται για κάθε έκδοση. Μη χρησιμοποιείτε συμπαγείς βαλβίδες ή χυτοσίδηρες βαλβίδες με φλάντες σε συστήματα ατμού (μέγιστη θερμοκρασία μέσου +95°C).

Για τις πλεκτρομαγνητικές βαλβίδες 32, 50, 63, 90 και 125 mm: Αν η θερμοκρασία λειτουργίας του ρευστού μέσα στο σώμα της βαλβίδας υπερβάνει τους 100°C, δεν επιτρέπεται η λειτουργία της βαλβίδας.

Μην δειπνήντε τη στατική πίεση ασφαλείας της βαλβίδας. Η εγκατάσταση και συντήρηση των βαλβίδων πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

**Θέση τοποθέτησης**

Οι βαλβίδες μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση. Για εύκολη πρόσβαση στο πιλοτικό στόμιο, οι πιλοτικοί μηχανισμοί διαμέτρου 32, 50, 63, 90 και 125 mm περιστρέφονται κατά 360°.

**Σύνδεση**

Βγάλτε την πλαστική προστατευτική τάπα από το

πιλοτικό στόμιο και ακολουθήστε τις διαδικασίες σύνδεσης για κάθε έκδοση:

- Σύνδεση της πιλοτικής βαλβίδας:
  - στο στόμιο 1/8 (μηχανισμός διαμέτρου 32 mm, 50 mm, 63 mm), δείτε το φυλλάδιο για τις πιλοτικές βαλβίδες (189/356).
  - Διατηρήστε ροπή σύσφιξης (c) 4 έως 5 Nm.

- στο στόμιο 1/4 (μηχανισμός διαμέτρου 90, 125 mm), δείτε το φυλλάδιο για τις πιλοτικές βαλβίδες (374/356).

Διατηρήστε ροπή σύσφιξης (d) 6 έως 7 Nm.

Η τάπα του στομίου εξόδου τοποθετείται από τον κατασκευαστή και δεν πρέπει ποτέ να αφαιρείται στις βαλβίδες διαμέτρου 63 και 125 mm.

- Στις πιλοτικές βαλβίδες με βάση την ποποθέτησης κατά ISO 15218, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία σύνδεσης:

- Τοποθετήστε την τσιμούχα μέσα στη βάση προσφρονγής (αναφ. [A]). Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση.
- Τοποθετήστε τη βάση με την τσιμούχα στη συγκεκριμένη βαλβίδα 32 mm.

Προσέξτε τη σωστή κατεύθυνση την ποποθέτησης (αναφ. [B])

- Κατά την ποποθέτηση πιλοτικής βαλβίδας της σειράς 302 3/2 NC (φυσιολογικά κλειστή) με βάση την ποποθέτησης μεγέθους 15 κατά ISO 15218, CNOMO E06-36-120N, μη χρησιμοποιήστε την τσιμούχα που διατίθεται με τη βαλβίδα. Τοποθετήστε την πιλοτική βαλβίδα με πειθαρίας πάνω στη βάση προσφρονγής με την τσιμούχα (αναφ. [C]).
- Για να τοποθετηθεί την πιλοτική βαλβίδα, ακολουθήστε τις οδηγίες τοποθέτησης που τη συνοδεύουν.

- Η ποροχώρη πεπιεσμένου αέρα της πιλοτικής βαλβίδας συνδέεται τυπικά με συλήνα 2,7x4 mm (αναφ. [D]). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η γνωνία ταχείας σύνδεσης (κουμπιώτη) που διατίθεται με το προϊόν σαν σωλήνα 4x6 mm.

**Βαλβίδες με συνδέσεις αρσενικού και θηλυκού στοιχώματος**

Συνδέστε τη σωλήνωση, όπως επισημαίνεται στο σώμα της βαλβίδας και τις οδηγίες. Γραφάρετε ελαφρά το αρσενικό/θηλυκό στοιχώμα των σπειροτομημένων σωλήνων (ανάλογα με την εφαρμογή). Μη γραφάρετε το αρσενικό/θηλυκό στοιχώμα της βαλβίδας. Φροντίστε να μην εισχωρήσουν ξένα σώματα στο σύστημα.

Η σωλήνωση πρέπει να έχει στηριχτεί και ευθυγραμμιστεί σωστά για να μην ασκεί τάσεις στις βαλβίδες. Μη χρησιμοποιείτε την βαλβίδα σαν μοχλό όταν σφίγευτε. Τοποθετήστε τα κλειδά όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο σύνδεσης του σώματος και του σωλήνων. Για να αποφύγετε ζημιά στον εξοπλισμό, ΜΗ ΣΦΙΓΓΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ τις συνδέσεις των σωλήνων.

**Βαλβίδες με φλάντες**

Φλάντες κατά ISO 7005, στεγανοποιούμενες με φλάντζα κατάλληλη για ονομαστική πίεση 16 bar.

**Βαλβίδες με ακροσωλήνιο διαμέτρου 34 έως 64 για σύνδεση με σφιγκτήρα**

Ακροσωλήνια κατά ISO 2852.

**Σημαντικό:** Η αντοχή του σφιγκτήρα του ταχυσύνδεσμου πρέπει να είναι κατάλληλη για τη μέγιστη πίεση που ασκείται στη βαλβίδα.



**ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 290 (2/2) ΜΕ  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΜΒΟΛΟΥ**

GR

**Βαλβίδες με ακροσωλήνια για σύνδεση με συγκόλληση σε σωλήνες 1/2" έως 1 1/2"**

Στερεώστε τα ακροσωλήνια συγκόλλησης κατά ISO 6761 και τις τυπικές διαμέτρους σωλήνων κατά ISO 1127.

Στις βαλβίδες που είναι φυσιολογικά κλειστές, γυρίστε τον πιλοτικό μηχανισμό για να αφαιρέσετε τον δίσκο από την έδρα της βαλβίδας όταν πρόκειται να κάνετε συγκόλληση.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

**Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή η θέση σε υπηρεσία, διακόψτε την παροχή προς την πιλοτική βαλβίδα, αποσυμπλέστε τη βαλβίδα και εξαερώστε τη, για να αποτρέψετε τον κίνδυνο σωματικών ή υλικών βλαβών.**

**Καθαρισμός**

Η συντήρηση των βαλβίδων εξαρτάται από τις συνήθειες λειτουργίας. Πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα διαστήματα ανάμεσα σε δύο εργασίες καθαρισμού διαφέρουν ανάλογα με τη φύση του ρευστού, τις συνθήκες λειτουργίας και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η αντλία. Κατά τη συντήρηση, πρέπει να γίνεται έλεγχος των εξαρτημάτων για υπερβολική φθορά. Οι βαλβίδες πρέπει να καθαρίζονται αν παρατηρηθεί επιβράδυνση του κύκλου, ακόμα και αν η πιλοτική πίεση είναι σωστή, ή αν εντοπίστε ασυνήθιστος θόρυβος ή διαρροή. Στη χειρότερη περίπτωση, αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη της βαλβίδας, με αποτέλεσμα να ανοίγει και κλείνει σωστά πλέον.

**Βαλβίδες Θ 32 mm**

δείτε το αναλυτικό διάγραμμα στην ενότητα "KIT ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ")

Για να αντικατασταθεί η τσιμούχα του δίσκου πρέπει να αποσυνδεθεί το σώμα της βαλβίδας από τη σωλήνωση.

- 1. Καθώς αυτή η βαλβίδα είναι φυσιολογικά κλειστή, πρέπει να διοχετεύετε αέρα στο πιλοτικό στόμιο για να εβιδώσετε τον στυπειοθίτη.

2. Βγάλτε λίγη κόλα από το σωληνάριο που διατίθεται (6) στη βίδα (5). Περάστε με λίγο γράσο που περιέχει PTFE το σπειρώμα του στυπειοθίτη πριν τον ξαναυσαρμολογήσετε και τον σφίξετε πάνω στη βάση του για να πει τη γνώμη του για τη στάθμη θορύβου.

**Προληπτική συντήρηση**

- Βάλτε σε λειτουργία τη βαλβίδα τουλάχιστον μία φορά το μήνα για να ελέγξετε αν ανοίγει και κλείνει.

- Η τσιμούχα του δίσκου διατίθεται ως ανταλλακτικό. Αν παρουσιαστούν δυσκολίες κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση, ή έχετε απορίες, παρακαλούμε, επικοινωνήστε με την ASCO Numatics ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους της.

4. Καθαρίστε όλα τα προσβάσιμα μέρη.

5. Αντικαταστήστε τα εξαρτήματα αρ. 1, 4, 5 και 6.

6. Βάλτε λίγη κόλα από το σωληνάριο που διατίθεται (6) στη βίδα (5). Περάστε με λίγο γράσο που περιέχει PTFE το σπειρώμα του στυπειοθίτη πριν τον ξαναυσαρμολογήσετε και τον σφίξετε πάνω στο σώμα της βαλβίδας.

**Συντηρησης πάλι τα εξαρτήματα, τηρώντας τις ροπές σύσφιξης που επισημαίνονται.**


Φροντίστε να μην εισχωρήσουν ξένα σώματα στη βαλβίδα ή τη σωλήνωση κατά τη διαδικασία.

**Πριν βάλετε τη βαλβίδα σε λειτουργία, ελέγχετε τη σωστή λειτουργία της βαλβίδας για να αποτρέψετε τον κίνδυνο σωματικών ή υλικών βλαβών. Ελέγχετε επίσης για πιθανές εσωτερικές ή εξωτερικές διαρροές (έδρες) χρησιμοποιώντας μη εκρηκτικό και μη εύφλεκτο υγρό.**



**Общие указания по установке и обслуживанию  
КЛАПАНЫ СЕРИИ 290 (2/2) С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ  
МЕХАНИЗМОМ ПОРШНЕВОГО ТИПА**

RU



**ОПИСАНИЕ**

Клапаны 2/2 серии 290 с дистанционным управлением отличаются прекрасным расходом.

В зависимости от исполнения клапаны оснащаются исполнительным механизмом поршневого типа диаметром 32, 50, 63, 90 или 125 мм.

Корпуса клапанов изготавливаются из бронзы, чугуна, нержавеющей стали (обычной или марки AISI 316L).

Уплотнения изготовлены из ПТФЭ (прессованные клапаны: бутадиенакрилонитрильный каучук).

**РАБОТА**

**NC - нормально закрыт:** Клапан закрывается при отключении питания управляющего NC-клапана.

Клапан открывается при подаче питания на управляющий NC-клапан.

Давление:

- Вход рабочей среды под тарелкой в порт 2 (конструкция с защитой от гидроудара).
- Вход рабочей среды над тарелкой в порт 1 (не рассчитан на жидкости).

**NO - нормально открыт:** Клапан открывается при отключении питания управляющего NO-клапана.

Клапан закрывается при подаче питания на управляющий NC-клапан. Вход рабочей среды под тарелкой в порт 2 (конструкция с защитой от гидроудара).

Над тарелкой рабочая среда не подается.

**⚠ Минимальные/максимальные значения давления, перепада рабочего давления и температуры жидкости См. брошюры к соответствующим изделиям (по вентилям и управляющим клапанам).**

**ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

Клапаны рассчитаны на эксплуатацию с соблюдением технических характеристик, указанных на паспортной табличке. Модификация изделий допускается только с предварительного разрешения производителя или его представителя. Перед установкой давление в трубопроводе следует сбросить и очистить внутренние поверхности труб.

Ознакомьтесь с информацией на наклейке: порт, жидкость (тип, давление, температура), вспомогательная среда, управляющее давление и серийный номер.

**ОСТОРОЖНО: Клапаны должны эксплуатироваться в рабочей среде, на которую они рассчитаны. Не используйте прессованные или чугунные клапаны с фланцами в паровых системах (максимальная температура среды +95°C). Для исполнительных механизмов диаметром 32, 50, 63, 90 и 125 мм: при температурах рабочей среды внутри клапана выше 100°C запрещается использовать воду для управления клапаном.**

Не превышайте безопасное статическое давление клапана. Установку и обслуживание клапана должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

**Место установки**

Клапаны можно устанавливать в любом месте. Для облегчения доступа к управляющему порту исполнитель-

ных механизмов диаметром 32, 50, 63, 90 и 125 мм могут вращаться на 360°.

**Подключение**

- Удалите пластиковую защитную пробку из управляющего порта и выполните процедуру установки (в зависимости от исполнения клапана):

Подключение управляющего клапана

- к порту 1/8 (диаметры Исполнительного механизма 32 мм, 50 мм, 63 мм), см. брошюру по управляющим клапанам (189/356)

Не превышайте момент затяжки (с) 4-5 Нм.

- к порту 1/4 (диаметр исполнительного механизма 90, 125 мм), см. брошюру по управляющим клапанам (374/356)

Не превышайте момент затяжки (d) 6-7 Нм.

Запрещается извлекать заглушку выходного порта, установленную изготовителем, на клапанах с диаметром исполнительного механизма 63-125 мм.

- Для управляющих клапанов с монтажной площадкой стандарта ISO 15218 выполните следующую процедуру подключения:

- установите уплотнение внутрь переходного адаптера (см. [A]). Допускается установка в любом положении.
- установите адаптер с уплотнением на соответствующий исполнительный механизм диаметром 32 мм.

Соблюдайте указания по установке (см. [B])

- при установке управляющего NC-клапана серии 302 3/2 с размером монтажной площадки 15 согласно стандарту ISO 15218, СНОМО Е06-36-120N, не используйте уплотнение из комплекта поставки управляющего клапана. Установите управляющий клапан непосредственно на блок адаптера с уплотнением (см. [C]).

- чтобы установить управляющий клапан, следуйте прилагаемым к нему инструкциям по установке.

- Источник воздуха для управления обычно подключается с помощью трубы 2,7x4 мм (см. [D]). Для трубы 4x6 мм допускается использовать соединяемый нажатием угловую фитин из комплекта поставки.

**Клапаны с внутренним и наружным резьбовым соединением**

Подсоедините трубопроводы как указано на корпусе и в данной инструкции. Слегка смажьте внутренние и наружные резьбовые соединения на трубах (в зависимости от сферы применения). Не смазывайте внутреннюю/наружную резьбу клапана. Не допускайте попадания в систему посторонних веществ.

Чтобы предотвратить нагрузку на клапан, трубопровод должен иметь надежную опору и быть соосным с клапаном. При затяжке не используйте клапан в качестве рычага. Устанавливайте гаечные ключи как можно ближе к точке соединения на корпусе клапана и на трубе. Чтобы не допустить повреждения оборудования, НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ трубные соединения.


**Клапаны с фланцами**

Фланцы стандарта ISO 7005 необходимо уплотнять прокладками, рассчитанными на номинальное давление 16 бар.



**Общие указания по установке и обслуживанию  
КЛАПАНЫ СЕРИИ 290 (2/2) С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ  
МЕХАНИЗМОМ ПОРШНЕВОГО ТИПА**

RU



**Клапаны с патрубками диаметром 34-64 мм для за-  
жимных муфт**

Патрубки стандарта ISO 2852.

**Важно:** Усилие быстроразъемной зажимной муфты не должно превышать максимального давления, прилагаемого к клапану.



**Клапаны с патрубками, приваренными встык для  
труб 1/2-1 1/2**

Закрепляйте приваренные встык патрубки в соответствии со стандартом ISO 6761 и стандартными диаметрами труб (стандарт ISO 1127).

Для нормально закрытых клапанов: при выполнении сварочных работ приводите в действие исполнительный механизм, чтобы отделить тарелку от седла клапана.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

**⚠ Перед выполнением работ по обслуживанию или вводу в действие отключите питание управляющего клапана, сбросьте давление в клапане и провентилируйте его, чтобы предотвратить травмы или повреждение имущества.**

**Чистка**

Обслуживание клапанов зависит от условий эксплуатации. Очистку следует производить с определенной периодичностью. Интервалы между чистками зависят от характера рабочей среды, условий эксплуатации и окружающей среды. Во время обслуживания необходимо проверять компоненты на предмет чрезмерного износа. Клапаны следует очищать, если отмечено замедление рабочего цикла (даже при правильном управляющем давлении) или при возникновении необычного шума либо течи. В худшем случае это может привести к неисправности клапана, и он перестанет правильно открываться и закрываться.

**Уровень шума при работе**

Уровень шума зависит от сферы применения, рабочей среды и используемого оборудования. Поэтому мнение об уровне шума сообщает специалист, выполнивший пуск устройства в эксплуатацию.

**Плановое обслуживание**

- Включайте клапан не реже одного раза в месяц, чтобы проверить открывание/закрывание.
- Уплотнение тарелки можно приобрести как запасную часть. В случае возникновения проблем во время установки или обслуживания, либо при появлении каких-либо вопросов обратитесь в компанию ASCO Numatics или к ее официальным представителям.

**Устранение неисправностей**

- **Неверное выходное давление:** Проверьте давление на входе клапана, оно должно соответствовать значениям, указанным на паспортной табличке ASCO.

**Осторожно:** необходимо контролировать минимальное управляющее давление для исполнений NO и NC при входе рабочей среды над тарелкой или при наличии противодавления (см. соответствующие брошюры).

- **Утечки:** Разберите корпус клапана и очистите внутренние детали. При необходимости замените уплотнение тарелки

**Разборка и сборка уплотнения тарелки**

- **Исполнительный механизм Ø 50-125 мм** (см. изображение в разобранном виде в разделе "Комплекты запчастей")  
**Уплотнение тарелки можно заменять, не отсоединяя корпус клапана от трубы.**

1. Поскольку клапан нормально закрыт, необходимо подать воздух на управляющий порт, чтобы удалить наливку сальника.
2. Снимите исполнительный механизм и сальниковую коробку с помощью ключа (а) или (е).

3. Ослабьте гайку или винт тарелки с помощью ключа или отвертки (б). При необходимости предотвратить проворачивание удерживайте на месте тарелку, а не стержень клапана.
4. Очистите все доступные детали.
5. Замените детали № 1, 2, 3 и 4 соответствующими деталями из комплекта запчастей.

6. Нанесите немного смазки с ПТФЭ на резьбу сальниковой коробки, прежде чем собирать и затягивать ее на корпусе клапана.
7. **Соберите детали, соблюдая указанные моменты затяжки.**  
**Не допускайте попадания иностранных материалов в клапан и трубу.**

- **Исполнительный механизм Ø 32 мм** (см. изображение в разобранном виде в разделе "Комплекты запчастей")  
**Чтобы заменить уплотнение тарелки, необходимо отсоединить корпус клапана от трубы.**

1. Поскольку клапан нормально закрыт, необходимо подать воздух на управляющий порт, чтобы удалить наливку сальника.
2. Снимите исполнительный механизм и сальниковую коробку с помощью ключа (а).

3. Ослабьте гайку или винт тарелки с помощью ключа или отвертки (б). При необходимости предотвратить проворачивание удерживайте на месте тарелку, а не стержень клапана.

- Осторожно нагрейте винт тарелки, чтобы отсоединить его от стержня.

4. Очистите все доступные детали.
5. Замените детали № 1, 4, 5 и 6 соответствующими деталями из комплекта запчастей.


6. Нанесите немного клея из прилагаемого тюбика (б) на винт (5).

- Нанесите немного смазки с ПТФЭ на резьбу сальниковой коробки, прежде чем собирать и затягивать ее на корпусе клапана.


- 7. **Соберите детали, соблюдая указанные моменты затяжки.**  
**Не допускайте попадания иностранных материалов в клапан и трубу.**

- ⚠ Перед вводом клапана в эксплуатацию проверьте правильность его работы, чтобы предотвратить травмы и повреждение имущества. Проверьте также на наличие внутренних или внешних утечек (седла) с помощью взрыво- и пожаробезопасного материала.**


<b>ASCO®</b>	CONNECTION RACORDAJE ANSLUTNING FORBINDELSE PŘIPOJENÍ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	<b>GB</b> <b>ES</b> <b>SE</b> <b>DK</b> <b>CZ</b> <b>RU</b>	RACCORDEMENT COLLEGAMENTO TILKOBLING LIGAÇÃO ΠΡΟΣΧΕΔΙΑ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	<b>FR</b> <b>IT</b> <b>NO</b> <b>PT</b> <b>PL</b>	ANSCHLUSS AANSLUITING LIITANTÄ ΣΥΝΔΕΣΗ CSATLAKOZTATÁS HU	<b>DE</b> <b>NL</b> <b>FI</b> <b>GR</b> <b>HU</b> -
--------------	--	--	---	---	---	--

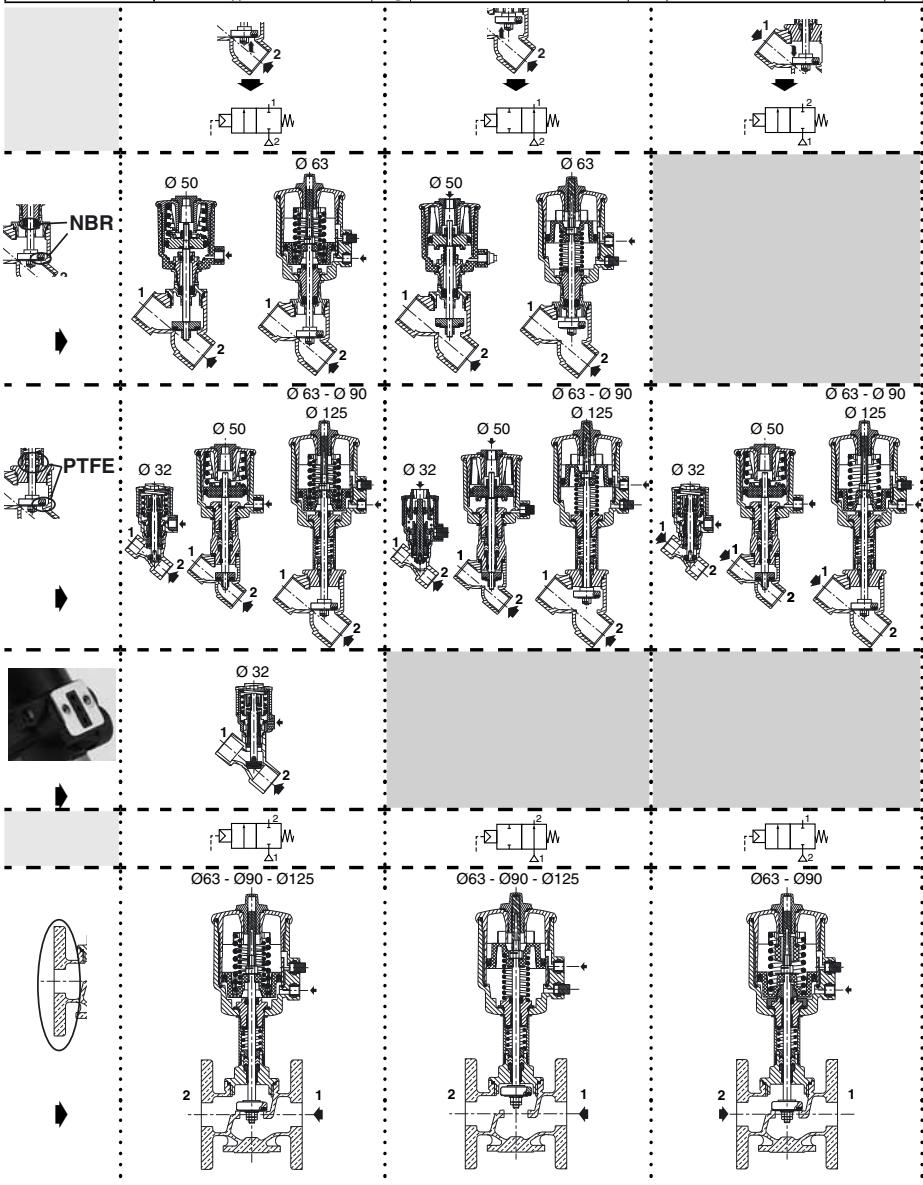

<b>ASCO®</b>	SPARE PARTS KIT BOLSAS DE RECAMBIO RESERVEDELLSKATT RESERVEDELE KIT SADA NAHRADNICH DILU КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ	<b>GB</b> <b>ES</b> <b>SE</b> <b>DK</b> <b>CZ</b> <b>RU</b>	POCHETTES DE RECHANGE PARTI DI RICAMBIO RESERVEDELSPAKKE KIT DE PEÇAS DE SOBRESELENTES ZESTAW CZĘŚCI ZAMIENNYCH КОМПЛЕКТ ЗАПЧАСТЕЙ	<b>FR</b> <b>IT</b> <b>NO</b> <b>PT</b> <b>PL</b>	ERSATZTEILPACKUNG VERVANGINGSSET VAROASASARJA KIT ANTALAKTIKON PÓTALKATRÉSZ KÉSZLET -	<b>DE</b> <b>NL</b> <b>FI</b> <b>GR</b> <b>HU</b> -
--------------	--	--	---	---	--	--

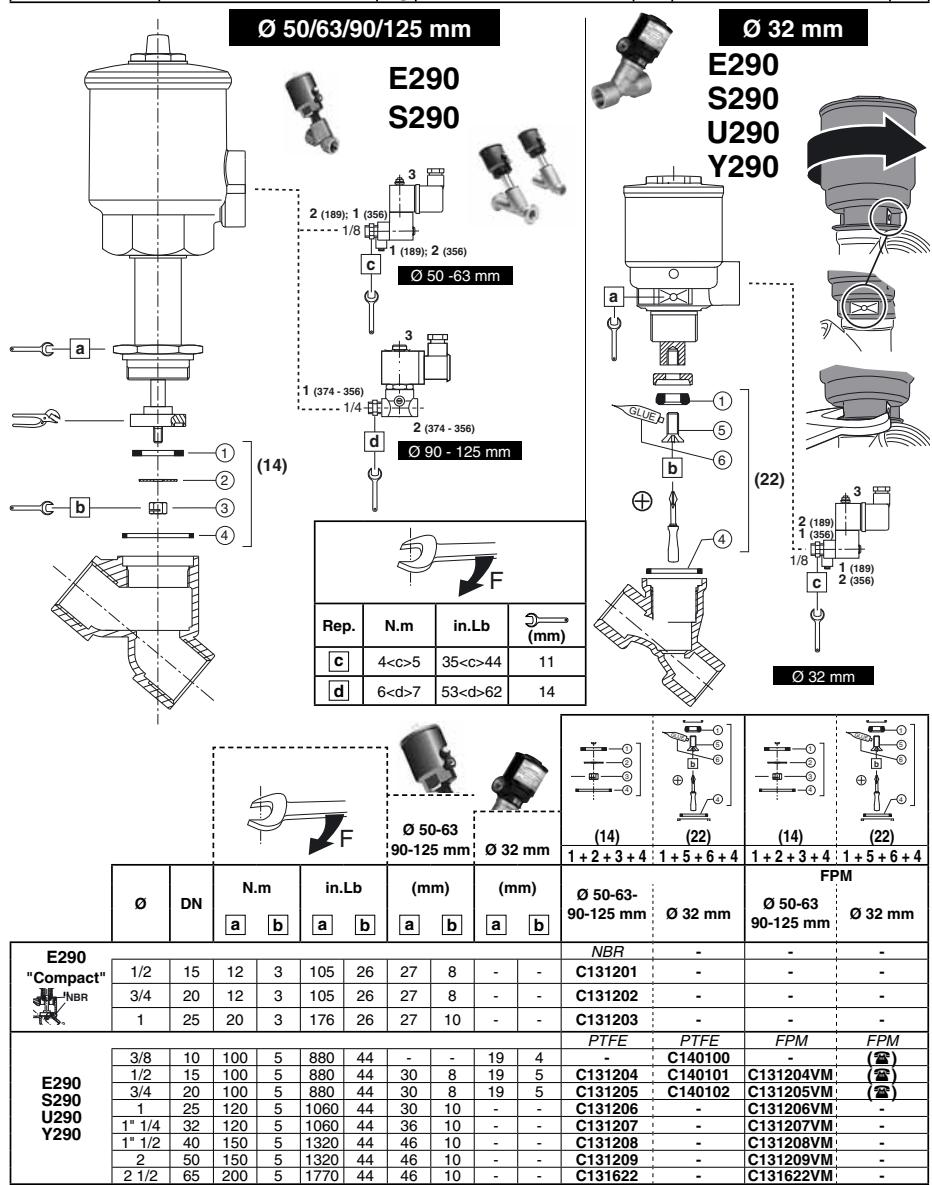

<b>ASCO®</b>	SPARE PARTS KIT	GB	POCHETTES DE RECHANGE	FR	ERSATZTEILPACKUNG	DE
BOLSAS DE RECAMBIO	ES	PARTI DI RICAMBIO	IT	VERVANGINGSET	NL	
RESERVEDELLSATS	SE	RESERVEDELSPAKKE	NO	VARAOSASARJA	FI	
RESERVEDELE KIT	DK	KIT DE PEÇAS DE SOBRESELENTES	PT	KIT ANTAΛΑΑΚΤΙΚΩΝ	GR	
SADA NAHRADNICH DILU	CZ	ZESTAW CZESCI ZAMIENNYCH	PL	POTALKATRESZ KESZLET	HU	
KOMPLEKT ЗАПЧАСТЕЙ	RU	-	-	-	-	

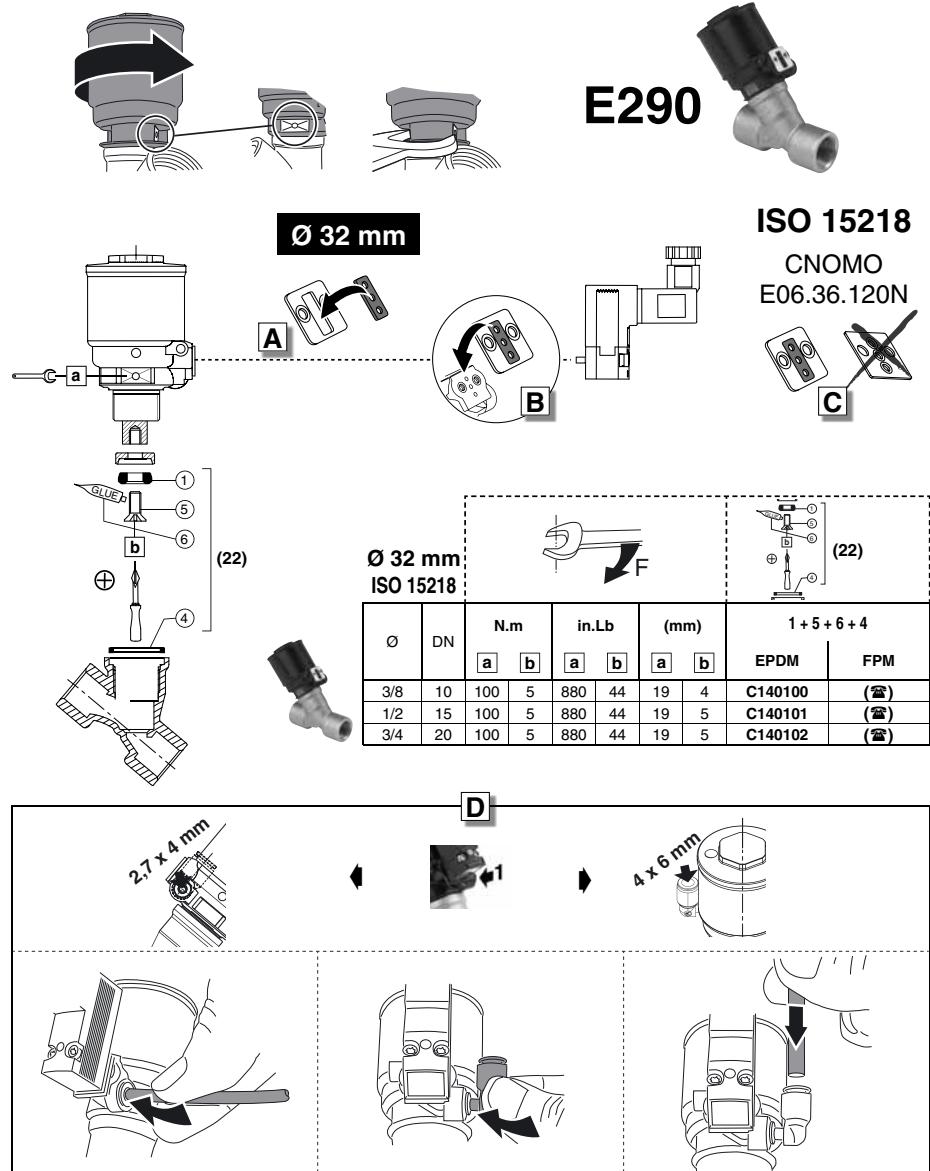

<b>ASCO®</b>	SPARE PARTS KIT	GB	POCHETTES DE RECHANGE	FR	ERSATZTEILPACKUNG	DE
BOLSAS DE RECAMBIO	ES	PARTI DI RICAMBIO	IT	VERVANGINGSET	NL	
RESERVEDELLSATS	SE	RESERVEDELSPAKKE	NO	VARAOSASARJA	FI	
RESERVEDELE KIT	DK	KIT DE PEÇAS DE SOBRESELENTES	PT	KIT ANTAΛΑΑΚΤΙΚΩΝ	GR	
SADA NAHRADNICH DILU	CZ	ZESTAW CZESCI ZAMIENNYCH	PL	POTALKATRESZ KESZLET	HU	
KOMPLEKT ЗАПЧАСТЕЙ	RU	-	-	-	-	

